

Приложение 1 по поз. 3
Позиция 3.



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Динитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dpraob.bg

УТВЪРЖДАВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

..... /Дилян Петров/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 73-957 30.11.15г.

за техническо обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения в СП „ИЕ 1-4 блок“.

1. Предмет на дейността

1.1. Техническо /сервизно/ обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения в СП „ИЕ 1-4 блок“.

1.1.1. На техническо обслужване подлежат повдигателни съоръжения собственост на ДП „РАО“ намиращи се на площадката 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ №4, съгласно Глава трета от „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения“, дейността по поддръжката на повдигателните съоръжения се извършва от лица вписани в Регистъра по Чл.36 ал.1 на ЗТИП.

1.1.2. Дейностите по техническото обслужване, извършвани веднъж годишно, са описани в Приложение №1.

За позиции 108 и 109 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1а, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 110 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1б, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 111 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1в, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 112 от Приложение №4 – след изтичане на гаранционният

срок(01.06.2017г.), съгласно Приложение №1г, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

1.1.3. Дейностите по техническо обслужване, извършвани на определен период от време са описани в Приложение №1.

За позиции 108 и 109 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1а, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 110 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1б, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 111 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1в, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 112 от Приложение №4 – след изтичане на гаранционният срок(01.06.2017г.), съгласно Приложение №1г, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

1.2. Ремонтни дейности

При възникване на дефект по време на техническото (сервизно) обслужване се преустановяват всички дейности и се пристъпва към отстраняване на дефекта.

- При възникнали откази /повреди/ дефекти по ПС, Изпълнителя отстранява същите във време определено от Възложителя.

- Дейности, свързани с отстраняване на възникнали дефекти по обслужваното оборудване, съгласно Приложение №1, се извършват след съгласуване с отговорното лице по договора.

- В извънработно време, включително празнични и почивни дни при повикване от Възложителя, Изпълнителя да осигурява специалисти за отстраняване на възникнали повреди (дефекти) по ред, съгласуван със СП "ИЕ 1-4 блок".

- Гаранционен срок на извършените сервизни дейности – минимум 6 месеца;

1.3. Доставка на резервни части и консумативи

Доставянето на резервни части, консумативи, материали и стоки, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите се извършва само при наличие на предварително подписан Акт за дефектовка – Приложение № 2 в която се посочват типа на възела/детайла, номер, технически параметри, количество.

- Доставяните и влагани резервни части да отговарят на техническата документация на ПС;

- Гаранционен срок на вложените резервни части и консумативи – минимум 12 месеца;

- Сертификат за качество, сертификат за произход, гаранционна карта, декларация за съответствие и др. на заводите производители за всеки вложен елемент, резервна част, консуматив.

2. Оборудване, подлежащо на техническото обслужване

На техническо /сервизно/ обслужване и ремонт подлежат повдигателни съоръжения в СП„ИЕ 1-4 блок”, съгласно Приложение №4

3. Организация на работата

3.1. Организация на работата по техническото обслужване

Дейностите по техническо /сервизно/ обслужване, съгласно Приложение № 1.

За позиции 108 и 109 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1а, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 110 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1б, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 111 от Приложение №4 – съгласно Приложение №1в, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

За позиция 112 от Приложение №4 – след изтичане на гаранционния срок(01.06.2017г.), съгласно Приложение №1г, Глава трета от НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и инструкциите на производителя.

Изпълнителя изготвя график не по-късно от 30 (тридесет) дни след подписване на договора. Преди утвърждаването му, графика се съгласува от отговорника по договора;

В края на всеки календарен месец Изпълнителя с отчет (Приложение № 3) удостоверява пред Възложителя, месечния обем и качество на извършените услуги.

Отчитане на дейностите по договора:

- Ежемесечен отчет – Приложение № 3;
- Документи за качеството на вложените резервни части, материали, консумативи;
- Ремонтни карти;
- Запис в дневника на ПС.

3.2. Организация на работата при ремонт

- Изпълнителят уведомява Възложителя за всички случаи и събития, изброени в Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития.

в ядрени съоръжения и обекти с източници с йонизиращи лъчения”.

- При възникване на дефект по време на техническото (сервизно) обслужване се преустановяват всички дейности и се пристъпва към отстраняване на дефекта;

- Изпълнителят попълва ремонтни карти, с посочени дейности, дефекти, вложени резервни части и консумативи и др., и прави запис в дневника за техническа поддръжка на ПС;

- Време за реакция на изпълнителя от момента на уведомяване – максимум 24 часа.

- При доказан некачествен ремонт на ПС Изпълнителя да извършва последващия ремонт за своя сметка и да дължи обезщетение на Възложителя в стойността на повредената продукция;

3.3. Доставка на резервни части и консумативи

- Доставяните и влагани резервни части да отговарят на техническата документация на ПС;

- Гаранционен срок на вложените резервни части и консумативи – минимум 12 месеца;

- Гаранционен срок на извършените сервизни дейности – минимум 6 месеца;

- Сертификат за качество, сертификат за произход, гаранционна карта, декларация за съответствие и др. на заводите производители за всеки вложен елемент, резервна част, консуматив.

3.4. Критерии за приемане изпълнението на ТО и ремонта на оборудването:

В края на всеки календарен месец Изпълнителя с отчет (Приложение № 3) да удостоверява пред Възложителя, месечния обем и качество на извършените услуги.

4. Срокове за изпълнение на техническото обслужване

Срокът, в който ще се осъществява ТО е считано от подписване на договора, но не по рано от 02.09.2015г.

За позиция 112 от Приложение №4 – след изтичане на гаранционният срок (01.06.2017г.).

Изпълнителя изготвя график не по-късно от 30 (тридесет) дни след подписване на договора. Преди утвърждаването му, графика се съгласува от отговорника по договора;

5. Условия за изпълнение на техническото обслужване

5.1. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от ДП „РАО”:

Осигуряване на:

- Достъп на Изпълнителя до техническата документация и досиетата на ПС подлежащи на техническо (сервизно) обслужване;

- Съхранението на приборите, оборудването и инструментите на Изпълнителя;

- Контрол замърсеността на детайли от ПС и тяхната дезактивация при необходимост;

- Достъп за обходи до помещения, в които са разположени ПС, обект на техническо (сервизно) обслужване и ремонт;

- Дневник за сервизна поддръжка и ремонт на ПС;

- Отговорни лица, които ще осъществяват контрол по време на изпълнение дейностите по настоящата Техническа спецификация.

Разрешаване на:

- Достъп на Изпълнителя до помещенията в КЗ за провеждане на сервизното обслужване и/или ремонт на демонтирани възли/детайли от ПС;

5.2. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от изпълнителя:

- Да спазва реда за достъп на персонала на площадката на СП „ИЕ 1-4 блок“;

- Да спазва вътрешния ред на обекта, установен с действащите инструкции, правила за БТ, РЗ, ЯБ и ПБГ;

- Да спазва Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004г

- Да спазва изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на ПС;

- Да спазва изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

- Да спазва изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;

- Да спазва изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;

- Да отговаря за квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по ТБ;

- За изпълнение на техническо (сервизно) обслужване Изпълнителя изготвя график не по-късно от 30 (тридесет) дни след подписване на договора. Преди утвърждаването му, графика се съгласува от отговорника по договора;

- Да уведомява Възложителя за дефекти възникнали при извършване на дейностите;

- При възникване на дефект по време на техническото (сервизно) обслужване се преустановяват всички дейности и се пристъпва към отстраняване на дефекта;

- Да осигурява необходимите резервни части, консумативи и материали и др.;

Доставянето на резервни части, консумативи, материали и стоки, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите се извършва само при наличие на предварително подписан Акт за дефектовка – Приложение № 2 в която се посочват типа на възела/детайла,

номер, технически параметри, количество:

- Да уведомява Възложителя за всички случаи и събития, изброени в „Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници с йонизиращи лъчения“, 2004г.
- Да предоставя сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и др. Удостоверяващи качеството на вложените резервни части и консумативи;
- Да осигурява екипировка, технически средства, транспорт за извършване на дейностите предмет на настоящата техническа спецификация;
- Да попълва ремонтни карти, с посочени дейности, дефекти, вложени резервни части и консумативи и др., и прави запис в дневника за техническа поддръжка на ПС;
- Да изготвя ежесмесчна отчет на сервисната дейност, съгласно Приложение № 3, с приложена отчетна документация за вложени резервни части и консумативи;
- В извънработно време, включително празнични и почивни дни при повикване от Възложителя, Изпълнителя да осигурява специалисти за отстраняване на възникнали повреди (дефекти) по ред, съгласуван със СП "ИЕ 1-4 блок".
- Носи отговорност за безопасността на персонала при изпълнение на дейностите по договора;

6. Документация

6.1. Документи представени от изпълнителя

Документи представени от кандидатите на етап оферта:

- Копие от Удостоверение от ДАМТН за вписване на организацията в Държавния регистър в изпълнение на чл. 36 от ЗТИП.
- Протокол за запознаване с обекта, предмет на настоящата техническа спецификация.
- Копие от сертификат (от акредитирани лица), в съответствие с EN ISO 9001:2000, за система за управление на качеството за извършване на дейности предмет на настоящата техническа спецификация.
- Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по техническото (сервисно) обслужване и ремонт на ПС.
- Списък на услугите които изпълнителя е извършвал по поддръжка на повдигателни съоръжения, за последните три години (Съгласно чл.-51, ал.1, т.1 от ЗОП (ЗАКОН за обществените поръчки).

Документи представени от Изпълнителя след сключване на договор:

- Заповед за работа за изпълнение на договора.
- Списък с отговорни ръководители, ръководители на бригади и изпълнители по работни и дозиметрични наряди с необходимата квалификационна група по безопасност

на труда.

- Копия от удостоверения/свидетелства на заварчици.
- Утвърден списък на лицата обучени за извършване на дейностите.
- Заповед за отговорно лице за приемане, водене и системен отчет на ПС и извършваните дейности.

6.2. Документи, представени от ДП „РАО“

Документи представени от Възложителя – входни данни:

- Списък на повдигателни съоръжения 1-4 Блок- Приложение № 4
- „Инструкция за пропускателен режим на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – №УС.ФЗ.ИН.015;
- „Инструкция пропускателен режим в СП „ИЕ 1-4 блок“ – №ПП19-ИЕ.УС.ИН.005;
- „Инструкция. Работа на външни организации на територията на 1-4 блок“ – №ПП108-ИЕ.СУ.ИН.008;
- Инструкция за радиационна защита в СП „ИЕ 1-4 блок“ – ОП01-ИЕ.РЗ.ИН.001.
- Инструкции за техническо обслужване и експлоатация на повдигателни съоръжения позиции 108, 109, 110, 111, 112 от Приложение №4.

СП „ИЕ 1-4 блок“ се задължава да предоставя достъп на Изпълнителя до вътрешни документи, досиета и техническа документация на ПС, свързани с изпълнение на сервизната дейност.

Горесцитираните документи се намират на разположение в архива на СП „ИЕ 1-4 блок“.

Приложения:

- Приложение 1- Технически изисквания за техническото (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения в СП „ИЕ 1-4 блок“ (позиции от 1 до 112 от Приложение №4).
- Приложение 2- Акт за дефектовка на повдигателни съоръжения
- Приложение 3-Отчет за месечно техническо обслужване
- Приложение 4- Списък на повдигателни съоръжения в СП „ИЕ 1-4 Блок“

6.3. Отчетни документи

Отчитане на дейностите по договора:

- Ежемесечен отчет – Приложение № 3;
- Документи за качеството на вложените резервни части, материали, консумативи;
- Ремонтни карти;
- Запис в дневника на ПС.

7. Осигуряване на качеството/ОК/

7.1. Общи изисквания

Копие от сертификат (от акредитирани лица), в съответствие с EN ISO 9001:2000, за система за управление на качеството за извършване на дейности предмет на настоящата техническа спецификация.

Програма разработена от изпълнителя, за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по техническото (сервизно) обслужване и ремонт на ПС.

- Ежемесечен отчет – Приложение № 3;
- Документи за качеството на вложените резервни части, материали, консумативи;
- Ремонтни карти;
- Запис в дневника на ПС.

7.3. Квалификация на персонала на изпълнителя

Персоналът, който ще изпълнява работи на площадките на ДП „РАО“, трябва да притежава съответната квалификационна група съгласно правилниците за безопасна работа.

Копие от Удостоверение от ДАМТН за вписване на организацията в Държавния регистър в изпълнение на чл. 36 от ЗТИП.

7.4. Необходими лицензии

Копие от Удостоверение от ДАМТН за вписване на организацията в Държавния регистър в изпълнение на чл. 36 от ЗТИП.

7.5. Изисквания за опит на изпълнителя

- Списък на услугите които изпълнителя е извършвал по поддръжка на повдигателни съоръжения, за последните три години (Съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП (ЗАКОН за обществените поръчки).

8. Контрол от страна на ДП „РАО“

Входящ контрол за приемане на:

- Изпълнените дейности – функционална проверка на ПС с документиране в ремонтната карта от експлоатиращия персонал;
- Вложените резервни части – общ входящ контрол, съгласно изискваните документи за качеството.
- Инспекции и проверки:

СП „ИЕ 1-4 блок“, при необходимост има право да провежда одит на системата по качество на Изпълнителя (одит от втора страна) при спазване изискванията на ISO 19011:2002 „Ръководство за одит на системи за управление на качеството и околната среда“.

Изпълнителя писмено да гарантира съгласието си с това условие и осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи използвани от тях и техни подизпълнители.

9. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

Всички изисквания, поставени в това техническо задание, трябва да бъдат изпълнявани и от всички евентуални подизпълнители на Изпълнителя по договора.

Изпълнителя по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на подизпълнителя. При използване на подизпълнител се назначава лице за контрол на качеството от страна на Изпълнителя.

Програма за финансиране

Производствена програма (ПП).

Сервезно поддържане на повдигателни съоръжения и сервизно поддържане на кранови пътища (П.1.8-т).

Изготвил:

Главен експерт „ТН“ 35

/Тихомир Богданов/

Съгласувал, *Гео. Разложки*
Зам. изпълнителен директор УРАО и
ИЕ:

/Георги Разложки/

Проверили:

Пряк ръководител:

М. Разложка
/Малина Разложка/

Главен инженер:

И. Петков
/Иламен Петков/

Р-л управление БЯС:

Г. Разложки
/Георги Разложки/

Р-л отдел „Правен“:

В. Лалова
/Ваня Лалова/



1997, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@drpao.bg

[illegible]

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	Повишаване съоръжение/честота на извършване действия (в месеци)												Работна площадка	Телехандлер	Автокран
			Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани	Кранови крани
3.1	Верига – контрол състоянието	Допустимо износване 10% от диаметъра или 3% удължаване на звено. Ревизия, подмяна при необходимост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
3.2	Блок Ролков – контрол състоянието	Допустимо износване кацала на ролката < 2мм, подмяна при необходимост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
3.3	Закрепване на веригата към барабана	Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
4	Копела ходови и релсови пътища																
4.1	Резбови връзки – контрол състоянието	Ревизия, натягане, подмяна при необходимост	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.2	Тяло лагерно (работна температура) – контрол при работа	Допустима 60°C Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.3	Копела ходови (износване) – контрол състоянието	Допустимо износване на реборда < 50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне > 2%. Подмяна при необходимост	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.4	Релси (износване) – контрол състоянието	Подмяна при необходимост	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.5	Подкранов път – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.6	Релсов път – на краища, количката	Геометричен контрол (Издаване на протокол с констатации и предписания)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5	Металокоonstrukция на крана																
5.1	Покритие и маркировка – контрол състоянието	Възстановяване (НАРЕДБА № РД-07/8 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2003)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.2	Металокоonstrukция – проверка за пукнатини	Възстановяване	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.3	Металокоonstrukция – проверка заварките	Възстановяване	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5.4	Връзки резбови – контрол състоянието	Натягане, подмяна при необходимост	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Кабелоносеща количка и пъти и																
6.1	Въже теглещо (закрепване) – контрол състоянието	Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Кабели към количките	Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	Болтови връзки – притягане, стикване	Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Електрозахранване																

№	Проверка механизма и вид проверки	Допустимо/и изисквания. Действия	Повдигателно съоръжение/честота на извършване действия (в месеци)												Работна позиция	Технически MANITOU	Лифтов LIEBHERR
			Кранови кран дигитер	Кранови кран	Мостови кран 30/5t	Мостов кран 100/20/5t	Мостов кран 250/32/2t	Мостов кран 12,5t	Полуколовни кран	Мостови ел. Телфер	Ел. Телфер	Ръчни мостови кранове	Кранови кран	Напретни пометки COMPACT-10			
7.1	Краново табло(главен прекъсвач – без окиси и нагар) – контрол състоянието	Ревизия, подмяна при необходимост	3	3	1	1	1	1	3	3	3	-	3				
7.2	Краново табло(релеа и контактори – без окиси и нагар) – контрол състоянието	Ревизия, подмяна при необходимост	3	3	1	1	1	1	3	3	3	-	3				
7.3	Изолация на кабелите - контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	3	3	1	1	1	1	3	3	3	-	3				
7.4	Разклонителни кутии – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	3	3	1	1	1	1	3	3	3	-	3				
7.5	Осветление и сигнализиция – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	3	3	1	1	1	1	3	3	3	3	3				
7.6	Табла с пускови съоръжения в роторните вериги на електродвигателите – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	3	3	1	-	1	1	3	-	-	-	-				
7.7	Контролер – контрол състоянието	Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-				
7.8	Спирална бобина - контрол състоянието	Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-				
7.9	Тролейно захранване – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-				
7.10	Заземяване и зануляване на подкранов път – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
8	Комбиниран захват. Контрол състоянието	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-				
9	Цялостно почистване	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				
10	Ограждения и предпазни средства	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
11	Стрела																
11.1	Опора съчмена – контрол врътене и постъпване на смазка	Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
11.2	Закрепване на стрелата – проверка пас-болтове	Нагизане, ревизия, ремонт, подмяна при необходимост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
11.3	Лагер, съчмен аксиален	Смазване, ревизия, подмяна при необходимост	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3				
12	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост															
13	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Легенда:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца

Забележка:

Козлови кран двугредов ¹	Позицията включва 1 бр. Козлови двугредови кран (позиция 53 от Приложение №4).
Козлови кран ²	Позицията включва 1 бр. Козлови кран (позиция 1 от Приложение №4).
Мостови кран 30/5t ³	Позицията включва 2 бр. Мостови двугредови кранове (позиции 2 и 65 от Приложение №4).
Мостов кран 100/20/5t ⁴	Позицията включва 3 бр. Мостови двугредови кранове (позиции 38, 54 и 55 от Приложение №4).
Мостов кран 250/32/2t ⁵	Позицията включва 2 бр. Мостови двугредови кранове (позиции 3 и 64 от Приложение №4).
Мостов кран 12,5t ⁶	Позицията включва 2 бр. Мостови двугредови кранове (позиция 39 и 61 от Приложение №4).
Полукозлови кран ⁷	Позицията включва 1 бр. Полу - козлови кран (позиция 40 от Приложение №4).
Мостови ел. Телфери ⁸	Позицията включва 39 броя мостови ел.телферни повдигателни съоръжения (позиции: 4; 5; 7; 8; 9; 11; 15; 16; 17; 18; 26; 31; 41; 43; 46; 50; 56; 58; 59; 62; 63; 67; 68; 69; 73; 77; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 93; 94; 98; 99; 101 и 103 от Приложение №4)
Ел. Телфери ⁹	Позицията включва 51 броя ел.телфери (позиции: 6; 10; 12; 13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 42; 44; 45; 51; 57; 60; 66; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 78; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 95; 96; 97; 100; 102; 104; 105 и 106 от Приложение №4)
Ръчни мостови кранове ¹⁰	Позицията включва 4 броя ръчни мостови кранове (позиции: 47; 48; 49; 52 от Приложение №4)
Кран колонен стационарен ¹¹	Позицията включва 1 бр. стационарен колонен кран (позиция 107 от Приложение №4)
Напречен подемен СМРАСТ-10 ¹²	Позицията включва 2 броя напречни подеменници (позиции: 108 и 109 от Приложение №4)
Работна площадка HA12P ¹³	Позицията включва 1 бр. телескопична работна площадка (позиция 110 от Приложение №4)
Телехендлер MANITOU ¹⁴	Позицията включва 1 бр. телескопичен повдигач (Телехендлер MANITOU) – Позиция 111 от Приложение №4
Автокран LIEBHERR ¹⁵	Позицията включва 1 бр. автокран LIEBHERR (позиция 112 от Приложение №4)



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Динитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на напречен подеменник
СОМРАСТ-10 (позиции 108 и 109 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	Честота на извършваните дейности
1	Крепешни елементи	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
2	Хидравличен цилиндър	наличие на корозия, деформации/ ремонт или подмяна при необходимост	1
3	Платформа и ножични рамена	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
4	Ост за управление	износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации или повреди/ ремонт или подмяна при необходимост	1
4	Кабели на контролна кутия	видими дефекти на изолацията/ ремонт или подмяна при необходимост	1
6	Обезопасителни решетки и врата за достъп	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7	Хидравлична помпа		
7.1	Хидравлична помпа	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7.2	Ниво на хидравлично масло	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
8	Акумулатори		
8.1	Изводи на акумулаторите	наличие на хлабави връзки, корозия/ натягане, почистване	1
8.2	Ниво на електролит	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
9	Устройства за безопасност		
9.1	Аварийни бутони	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	Честота на извършваните дейности
9.2	Сензор за наклон	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
9.3	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
10	Представяне на повдигателното съоръжение за технически преглед пред надзорен орган		12
11	Допълнително обслужване на базата на работното натоварване		съгласно таблица №1а-1

Таблица № 1а-1- техническо обслужване на базата на работното натоварване

Честота	Операции
Всеки 50 часа	Внимание: След първите 50 часа : • Сменете хидравличния филтър (вж.поддръжка на 250ч.) • Проверка състояние кабелите на акумулаторите (ако са износени ги сменете) • Проверка на стегнатост: - болтове, винтове - фиксиращ болт на предно колело (9daNm) - фиксиращ болт на задни спирачки (9daNm) - шарнирни болтове (110 daNm)
Всеки 250 часа	• Смяна на хидравличен филтър • Смазка: - осите на задвижващите колела - триещите се части на плоскостите • Проверка: - изводи на зарядно устройство - ниво на акумулатори
Всеки 500 часа	• Източване резервоар на органично хидравлично масло
Всеки 1000 часа или всяка година	Двигател: вж.инструкция на производител • Смяна на масло:хидравлично масло • Почистване на помпата с карбонатна четка
Всеки 2000 часа	• Изпразване на хидравличния кръг и резервоара
Всеки 3000 часа или всеки 4 години	• Проверка: - състояние на плоскости - състояние на електрически кабели и хидравлични маркучи.
Всяка година	• Представяне на съоръжението пред орган за технически надзор

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на Работна площадка HA12IP (позиция 110 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
1	Крепежни елементи	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
2	Хидравлични цилиндри	наличие на корозия, деформации/ ремонт или подмяна при необходимост	1
3	Платформа и рамена	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
4	Оси за управление	износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации или повреди/ ремонт или подмяна при необходимост	1
5	Кабели на контролна кутия	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
6	Обезопасителни решетки и врата за достъп	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7	лагер за ротация на кулата	наличие на корозия, деформации/почистване, смазване/ ремонт или подмяна при необходимост	1
8	Хидравлична помпа		
8.1	Хидравлична помпа	видими дефекти/ ремонт или подмяна при необходимост	1
8.2	Ниво на хидравлично масло	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
9	Акумулатори		
9.1	Изводи на акумулаторите	наличие на хлабави връзки, корозия/ натягане, почистване	1
9.2	Ниво на електролит	наличие на достатъчно количество/ доливане при необходимост	1
10	Устройства за безопасност		

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
10.1	Аварийни бутони	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
10.2	Сензор за наклон	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
10.3	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
11	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост	
12	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dpraob.bg

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на Телехендлер MANITOU (позиция 111 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
1	Крепезни елементи на стрелата	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
2	Аварийни бутони	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
3	Сензор за наклон	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
4	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
5	Редуктор за ротация	разхлабени или липсващи елементи/ възстановяване натягане	1
6	Хидравлични цилиндри	наличие на корозия, деформации/ ремонт или подмяна при необходимост	1
7	Платформа	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
8	Телескопично рамо		
8.1	Вериги (външни)	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
8.2	Вериги (въртешни)	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	6
8.3	Плъзгачи	наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи / ремонт или подмяна при необходимост	1
8.4	Телескопично рамо	Проверка на геометричните размери/ ремонт, подмяна при необходимост	6
9	Кран		

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
9.1	Редуктор	проверка нивото на масло/доливане при необходимост	1
9.2	Въже	наличие на корозия, деформации, повреди / подмяна при необходимост	1
9.3	Закрепване на въжето към барабана – контрол състоянието	Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост	1
9.4	Блок ролков – контрол състоянието	Допустимо износване канала на ролката < 2мм, подмяна при необходимост	12
9.5	Кука	наличие на корозия, деформации, повреди / подмяна при необходимост	1
10	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост	
11	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12
12	Допълнително обслужване на базата на работното натоварване		съгласно таблица №1в-1

Таблица № 1в-1- техническо обслужване на базата на работното натоварване

Честота	Операции
Всеки 50 часа	- Проверка на нивото на хидравличното масло - Почистване и смазване на плъзгачите за изнасяне на телескопичното рамо - Смазване на свързващия подвижен шифт на телескопичното рамо - Смазване на свързващият подвижен шифт за бързо окачване - Смазване на шифтовете на крика за накланяне на вилиците от страна на стеблото и от долната страна - Смазване на крика за повдигане от долната страна на стеблото - Смазване на крика за компенсация от долната страна на стеблото - Смазване на люлеещите се фтулки на задния и предния мост - Смазване шифтовете на крака и главата на криковете за накланяне на предните и задните стабилизатори - Смазване на крика за нивелиране от долната страна и от страната на стеблото - Почистване и смазване лагера за ротация на кулата
Всеки 250 часа	- Проверка нивото на маслото в редуктора за ротация - Проверка, почистване, смазване и регулиране веригите на рамото - Проверка затягането на фиксиращите винтове на редуктора за ротация
Всеки 500 часа	Проверка на фиксиращите болтове на лагера и кулата
Всеки 1000 часа	- Проверка износването на външните вериги на телескопичното рамо - Проверка износването на плъзгачите на телескопичното рамо - Смяна на масло: хидравлично масло
Всеки 2000 часа	Смяна на маслото на редуктора на крана
Всеки 5000 часа	- Проверка износването на вътрешните вериги на стрелата - Проверка на външните вериги на стрелата

<i>Честота</i>	<i>Операции</i>
	Проверка на геометричните размери на стрелата
Всяка година	Представяне на съоръжението пред орган за технически надзор

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Динитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1г

Технически изисквания за техническо (сервизно) обслужване и ремонт на Автокран LIEBHERR (позиция 112 от Приложение №4).

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
1	Въртяща платформа		
1.1	Зъбен венец	смазване	1
1.2	Въртящо съединение	смазване	3
1.3	Скрепителни винтове въртящо съединение	Проверка затягане/донатягане при необходимост	12
1.4	Въртящо съединение	Проверка луфта при накланяне/ ремонт, подмяна при необходимост	12
2	Въжени лебедки		
2.1	Скрепителни винтове	Проверка затягане/донатягане при необходимост	12
2.2	редуктор	проверка херметичност/ ремонт при необходимост	1
2.3	Редуктор	проверка нивото на масло/доливане при необходимост	1
3	Носещи конструкции	проверка / ремонт при необходимост	1
4	Подемници и изтеглящи лебедки	проверка / ремонт при необходимост	1
5	Товароподемни куки	проверка / подмяна при необходимост	3
6	Механика за подаване на въжето в телескопичната стрела	проверка / ремонт при необходимост	3
7	Осигурителни въжета и анкерни точки	проверка / ремонт при необходимост	3
8	Мембранны акумулатори	проверка / ремонт при необходимост	3
9	Цилиндри с възвръщане	проверка / ремонт при необходимост	1
10	Въжени ролки	проверка / ремонт при необходимост	3
11	Защита от претоварване	проверка функционалността / ремонт при необходимост	1
12	Ролкова въртяща защита	проверка / ремонт при необходимост	1

№	Проверяван механизъм и вид проверка	Допустимо/и изисквания. Действия	честота на извършваните дейности
13	Закрепване на товароносещите агрегати	проверка / ремонт при необходимост	1
14	Телескопично удължение с эксцентрик	проверка / ремонт при необходимост	3
15	Направляващи ролки	проверка / ремонт при необходимост	3
16	Помощна лебедка за прокаране на въжето, спасителната лебедка и лебедката на резервното колело	проверка / ремонт при необходимост	3
17	Въжетата на крана	проверка / подмяна при необходимост	1
18	Хидравличните маркучопроводи	проверка / ремонт, подмяна при необходимост	3
19	Крайни изключватели	проверка функционалността/ ремонт, подмяна при необходимост	1
20	Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост	При необходимост	
21	Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН	Съгласно графика на ТН	12

Легенда:

- 1 Действието се извършва всеки месец
- 3 Действието се извършва на всеки 3 (три) месеца
- 6 Действието се извършва на всеки 6 (шест) месеца
- 12 Действието се извършва на всеки 12 (дванадесет) месеца
- 36 Действието се извършва на всеки 36 (тридесет и шест) месеца



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Динитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

АКТ

за дефектовка на повдигателни съоръжения

Техническо (сервизно) обслужване
и ремонт на ПС в изпълнение на
договор №/.....

Констатиращи дефекти/несъответствия:

Цитира се регистрационния номер на ПС и дефектиралите възли/детайли/части с техните технически параметри, данни и др.

Представител ВО:
фамилия, подпис, дата

Експлоатация ПС:
фамилия, подпис, дата

Отговорник по договора:
фамилия, подпис, дата



Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

1797, гр. София, бул. „д-р Г. И. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@dprao.bg

ОТЧЕТ

месец Година

за

Техническо (сервизно) обслужване
и ремонт на ПС в изпълнение на
договор №/.....

I. Извършени дейности

№	Извършени дейности	Единична цена , без ДДС
1.		
2.		
3.		
Общо за договора:		

II. Вложени резервни части, материали, консумативи:

II.1. Осигурени от Изпълнителя:

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена, без ДДС	Обща цена, без ДДС
1.					
2.					
3.					
Общо за договора:					

II.2. Осигурени от Възложителя:

№	Наименование	Код	Мярка	Количество
1.				
2.				
3.				

III. Съпровождаща и отчетна документация:

Представител ВО: Отговорник по договора:

фамилия, подпис, дата

фамилия, подпис, дата



Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"

1797, гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров“ № 52А, ет. 6 тел.: 02/90 35 100 факс: 02/962 50 78 e-mail: info@drpaob.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Повдигателни съоръжения в СП "ИЕ 1-4 блок".

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t - тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захраване	Местонахождение
1.	ВрПу 0142	46	Кран козлови	5			Кабел	СК-1
2.	ВрПу 0146	475	Кран мостов двугредов електрически	30/5	120	35,5	Тролей	ЦЗ 1-2 блок
3.	ВрПу 0147	1424	Кран мостов двугредов електрически	250/32/2	120	35,5	Кабел	ЦЗ 1-2 блок
4.	ВрПу 5674	9834	Кран мостов ел.телферен	3,2			Кабел	ВСГ-1
5.	РК 1102	2604	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	1 блок РЦ, ремонтна работилница, кота 2,7
6.	РК 1103	97405	Ел.телфер	1			Кабел	1 блок РЦ, ремонтна работилница, кота 2,7
7.	РК 1104	2517	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	СК-1, кота 6,3 (север)
8.	РК 1105	2518	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	СК-1, кота 6,3 (юг)
9.	РК 1106	32829	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	БВ-1
10.	РК 1107	63	Ел.телфер	3			Кабел	БВ-1
11.	РК 1108	2504	Кран мостов ел.телферен	1			Кабел	1 блок РЦ, инструментална, кота - 1,8
12.	РК 1109	190143	Ел.телфер	2			Кабел	1 блок РЦ, коридор, кота 2,7
13.	РК 1110	188838	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-3к

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателного съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
14.	РК 1111	322907	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-6к
15.	РК 1112	154234	Кран мостов ел.телферен	2			Кабел	СК-1, кота 2,7
16.	РК 1113	832011	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	ВЦ 1-2 блок, кота 2,7
17.	РК 1120	816	Кран мостов ел.телферен	3			Кабел	1 блок РЦ, помещение А009/1, кота -1,8(ПСП)
18.	РК 1122	190952	Кран мостов ел.телферен	3,2			Кабел	ТЦ, кота 21,9
19.	РК 1124	451460	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-1к
20.	РК 1125	578681	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-2к
21.	РК 1126	578756	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-4к
22.	РК 1127	578683	Ел.телфер	5			Кабел	1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-5к
23.	РК 1153	647316	Ел.телфер	1			Кабел	1 блок РЦ, ВЦ, Р-1, кота -1,8
24.	РК 1157	11816	Ел.телфер	3			Кабел	1 блок РЦ, Р-1, кота -1,8, (над клепите), помещение А008/1
25.	РК 2114	118092	Ел.телфер	3,2			Кабел	2 блок РЦ, Р-1, кота -1,8
26.	РК 2115	38042	Кран мостов ел.телферен	5			Кабел	БВ-2
27.	РК 2116	216	Ел.телфер	5			Кабел	БВ-2
28.	РК 2117	2814281	Ел.телфер	3,2			Кабел	2 Блок РЦ, Р-1,

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на подвижното съоръжение	Товароподемност [t – тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
		74						коридор кота 2,7
29.	РК 2118	38401	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-3к
30.	РК 2119	418046	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-6к
31.	РК 2121	829	Кран мостов ел.телферен	3			Кабел	2 блок РЦ, помещение А009/1, кота -1,8(ПСП)
32.	РК 2128	579740	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-1к
33.	РК 2129	578715	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-2к
34.	РК 2130	578718	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-4к
35.	РК 2131	578738	Ел.телфер	5			Кабел	2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-5к
36.	РК 2156	647353	Ел.телфер	1			Кабел	2 блок РЦ, ВЦ, Р-1, кота-1,8
37.	РК 2158	86600	Ел.телфер	3,2			Кабел	2 блок РЦ, помещение В008/2, кота -1,8
38.	ВрПу 0144	4738	Кран мостов двугредов електрически	100/20/5	250	35,5	Тролей	МЗ 1-2 блок
39.	ВрПу 0149	4967	Кран мостов двугредов електрически	12,5(РТ П-8г)	48	12,5		ЦПС-1
40.	ВрПу 5670	5003	Кран полукозлови	5	48	3	Кабел	ЦПС-1
41.	ТК 1138	102784	Кран мостов ел.телферен	1	66	5	Кабел	1 блок МЗ, кота 14,7
42.	ТК 1140	193656	Ел.телфер	2	41	-	Кабел	ЦПС-1


№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t - тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
43.	ТК 2136	408789	Кран мостов ел.телфер	2	54	5	Кабел	2 блок МЗ, кота 14,7
44.	680ПС648	93749	Ел.телфер	1	8	-	Кабел	1 блок МЗ, ремонтна работилница (генератори), (север), кота 0,00
45.	680ПС647	97400	Ел.телфер	1	8	-	Кабел	1 блок МЗ, ремонтна работилница (генератори), (юг), кота 0,00
46.	680ПС646	2272	Кран мостов ел.телфер	1	18	5	Кабел	1 блок МЗ, ремонтна работилница (двигатели)
47.	ЕК 0251	00135	Кран мостов ръчен	8	18	15	-	ДГС-1, 1-ва клетка
48.	ЕК 0252	00136	Кран мостов ръчен	8	18	15	-	ДГС-1, 2-ра клетка
49.	ЕК 0253	00137	Кран мостов ръчен	8	18	15	-	ДГС-1, 3-та клетка
50.	680ПС645	650716	Кран мостов ел.телфер	3,2	12	6	Кабел	ОДГ - 1 и 2 блок
51.	680ПС644	8711106 5	Ел.телфер	2	8	5	Кабел	ОДГ - 22, 1 и 2 блок
52.	ТК 1144	17472/5 00	Кран мостов ръчен с лебедка	2	6	4	-	ЦПС - 1, ППС-1
53.	ВрПС1064	9268	Ел.двугредов козлов кран 32/8	32/8				Склад 102
54.	ВрПС 1081	4769	Кран мостов двугредов електрически №2	100/20/5	264 общ за два крана	35.5	Тролей	МЗП и IV блок
55.	ВрПС 1082	6074	Кран мостов двугредов електрически №3	100/20/5	264 общ за два крана	35.5	Тролей	МЗП и IV блок
56.	680ПС649	554212	Кран мостов	2	68		Кабел	III бл.,к14,70

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на подвижното съоръжение	Товароподеност [t - тона]	Дължина релсов път [м]	Разстояние между релсите [м]	Тип захранване	Местонахождение
57.	680ПС651	9110032	електротелферен					
58.	680ПС650	749750	Електротелфер	5	24		Кабел	Р-ца ТГ-8
59.	680ПС652	89112240	Кран мостов електротелферен	2	54		Кабел	IVБл.,к. 14,70
60.	680ПС917	38451	Електротелфер	3,2	18		Кабел	Стругарно ТГ-8
61.	ВрПС 1080	4431	Ел. двугредов, мостов кран	0,5	12		Кабел	Помп.отделение-НЯ
62.	680ПС674	118375	Ел. мостов телферен кран-висящ	12,5(РТ П-5)	60	12	Кабел	Механично хале - ОСК
63.	680ПС675	118521	Ел. телферен, мостов кран	5	60		Кабел	Механично хале - ОСК
64.	Вр ПУ 0157	2120	Кран мостов двугредов електрически	5	36		Кабел	Заваръчно
65.	Вр ПУ 0158	477	Кран мостов двугредов електрически	250/32/2	120	35,5	кабел	ЦЗ-2,А301
66.	РК3134	468628	Ел.телфер	30/5	120	35,5	тролей	ЦЗ-2,А301
67.	РК0151	2936	Ел.телферен мостов кран	1			кабел	Рем. работилница , кота 2,7
68.	РК3149	400228	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	Кота 21,90 вонт. център МЗ
69.	РК3133	4913	Ел.телферен мостов кран	2			кабел	СК-2
70.	РК3142	482263	Ел.телфер	5			кабел	Рем. работилница , кота 2,7
71.	РК3145	569881	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 II кр. 3 блок
72.	РК3155	468629	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 Vкр. 3 блок
73.	РК3132	814277	Ел.телферен мостов кран	1			кабел	Вент. Център Р-1 3 блок
			Ел.телферен мостов кран	5			кабел	Вент. Център кота 10,50 3 блок

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товаронодемност [t - тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
74.	PK3139	592908	Ел.телфер	3,2			кабел	БО, 3блок
75.	PK3137	406447	Ел.телфер	3,2			кабел	Коридор кота-1,8, 3 блок
76.	PK3141	482385	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ31 кр., 3 блок
77.	PK3135	4482	Ел.телферен мостов кран	1			кабел	Рем. работилница, кота-1,8, 3 блок
78.	PK3136	268381	Ел.телфер	2			кабел	Кота 2,7 коридор, 3 блок
79.	PK3138	4008	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	БО, 3блок
80.	PK3140	400293	Ел.телферен мостов кран	2			кабел	Вент. Център кота 6,3, 3 блок
81.	PK3150	400286	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	СК-2 помпено
82.	PK3152	4911/40 6448/	Ел.телферен мостов кран	3,2			кабел	лсп, 3 блок
83.	PK 5675	9111813 6	Мостов кран едностранов висещ	3,2			кабел	ВСТ-2
84.	PK3147	314279	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	СК-2 кота 6,3
85.	PK3148	411427	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	СК-2 кота 6,3
86.	PK3154	389774	Ел.телфер	2			кабел	Вент. Център Р-1
87.	PK3146	571427	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 V кр., 3 блок
88.	PK3144	561221	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 IV кр., 3 блок
89.	PK3143	482316	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 III кр., 3 блок
90.	PK4169	578721	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 III кр., 4 блок
91.	PK4168	652886	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 II кр., 4 блок
92.	PK4167	652347	Ел.телфер	3,2			кабел	ГЗ3 I кр., 4 блок
93.	PK4166	3106/26 3411/	Ел.телферен мостов кран	2			кабел	ПСП, 4 блок
94.	PK4173	579436	Ел.телферен мостов кран	5			кабел	Вент. Център кота-1,8, 4 блок
95.	PK4172	645906	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 V кр., 4 блок
96.	PK4171	628990	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 IV кр., 4 блок
97.	PK4170	647381	Ел.телфер	5			кабел	ГЗ3 IV кр., 4 блок

№	Регистрационен номер	Заводски номер	Тип на повдигателното съоръжение	Товароподемност [t - тона]	Дължина релсов път [m]	Разстояние между релсите [m]	Тип захранване	Местонахождение
98.	РК4202	12573	Мостов кран еднотрепов висещ	2			кабел	СК-2 ВК 302
99.	РК4201	9955	Мостов кран еднотрепов висещ	4			кабел	СК-2 ВК 301
100.	РК4203	1202574	Ел. телфер	2			кабел	СК-2 ВК 304
101.	РК 4200	9954	Мостов кран еднотрепов висещ	6,3			кабел	СК-2 ВК301
102.	РК 4162	400181	Ел. телфер	2			кабел	Коридор к.2.70, РЦ, 4 блок
103.	РК 4160	824624	Ел. телферен мостов кран	5			кабел	БО, 4 блок
104.	РК 4165	474302	Ел. телфер	3,2			кабел	Р-1 над клапите, 4 блок
105.	РК 4164	394396	Ел. телфер	1			кабел	Р-1, 4 блок
106.	РК 4173	392906	Ел. телфер	3,2			кабел	Коридор к.1.80, 4 блок
107.	680ПС1175	АЕР001	Кран колонен стационарен	1			кабел	МЗ-2 блок.
108.	680ПС563	СВ1490	Напречен подежник COMPACT-10	0,45				Площадка 1-4 блок
109.	680ПС562	СЕ1495	Напречен подежник COMPACT-10	0,45				Площадка 1-4 блок
110.	680ПС564	АЕ7006	Работна площадка HA12IP	0,23				Площадка 1-4 блок
111.	680ПС935	765606	Телехендлер MANITOU	0,45				Площадка 1-4 блок
112.	ВрПС 1120	066603	Автокран LIEBHERR - LTM 1130-5.1	130				Площадка 1-4 блок

Протоенте 2 по поз. 3

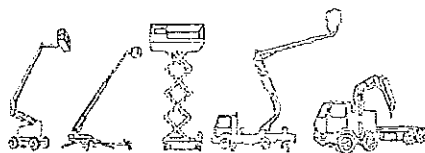

Дестинация България ЕООД

Пловдив, ул. Костаки Пеев 5-Б, тел. 032/ 26 80 50, факс: 032/ 26 45 75, GSM: 088 7 97 42 61, e-mail: office@destbul.com, www.destbul.com

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Абонаментно техническо (сервизно)
обслужване и ремонт на повдигателни
съоръжения, собственост на ДП „РАО“**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за обособена позиция 3:

СТП „ИЕ 1-4 блок“

УЧАСТНИК: „Дестинация България“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Костаки Пеев №5Б;


Адрес за кореспонденция: Автомагистрала „Тракия“ 132^{-ри} километър,
землището на село Войводиново, община Марица, област Пловдив;

Тел.: 032/268050, Факс: 032/264575, e-mail: office@destbul.com

11 януари 2016. г.

Дестинация България ЕООД притежава:

Лиценз за поддържане, ремонт и преустройство на кулски кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни шасита № ПД028/23.08.2007 г.
Лиценз за поддържане, ремонт и преустройство на коловози и мостови кранове, електрически телфери, които не се монтират на товароподемни кранове и релсовите пътища към тях № ПД124/04.12.2008 г.
Лиценз за поддържане, ремонт и преустройство на коловози и мостови кранове, електрически телфери, които не се монтират на товароподемни кранове и релсовите пътища към тях № ПД203/12.06.2012 г.



Дестинация България ЕООД

Пловдив, ул. Космакчу Пеев 5-Б, тел. 032/ 26 80 50, факс: 032/ 26 45 75, GSM: 080 7 97 42 51, e-mail: office@destbul.com, www.destbul.com



Приложение 2

за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО“"


I.1 Описание на видовете дейности и работи по абонаментно техническо обслужване на повдигателни съоръжения в ДП "РАО", който е в съответствие с изискванията на Техническото задание

№ по ред	Наименование на повдигателното съоръжение	Това по което се осъществява работата	Видове дейности за сервизната поддръжка	Отчетен документ	Забележка
1	2	3	4	5	6
1.	Кран козлови - рег. № Врпу 0142 зав. № 46	5	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подменен, механизми за напречно движение, механизми за издигане: 1.1. Електроподвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвижател (работна температура) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Латорни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата	


		2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. <u>Холела ходови и релсови пътища:</u> 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. <u>Металоконструкция на крана:</u> 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. <u>Кабелноосеща количка и пъти и:</u> 5.1. Въже телгешо (закрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Болтови връзки - притягане, стикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. <u>Електрозахранване:</u> 6.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.6. Табла с пускови съпротивления в релоритите верити на електроподигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.8. Спиратна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.9. Заемняване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 8. <u>Отраждения и прелпазни средствa</u> - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 9. <u>Определение на детайли за следващ ремонт</u>, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 10. <u>Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН</u> - съгласно графика от ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 11. <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за лантърно движение:</u> 1.1. Електроподигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електроподигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагерни възди (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО	АКТ за дефекто-вжа и месечен ОТЧЕТ СЪГЛАСНО приложе-ните образци в докумен-тацията за
Кран мостов двутров електрически - рег. № Врпу 0146 зав. № 475 Местонахождение: ЦЗ 1-2 блок	30/5	2.	

	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.6. Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.8. Спирачна bobина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.9. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.10. Заземяване и заземуване на подкранов път - котрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Частотно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Опръждане и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	участие в процедурата
Кран мостов двугредов електрически - рег. № Врпу 0147 рег. № 1424 Местонахождение: ЦЗ 1-2 блок	250/32/2 3.	АКТ за дефекто- зка и месечен ОТЧЕТ съгласно приложе- ните образци


			В докумен- тацията за участие в процеду- рата
необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО			
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА			
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
2. Вжета стопанени и ролкови блокове:			
2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
3. Коледа ходови и релсови платици:			
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.3. Коледа ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.6. Релсов път - на крана, количката - Гледан контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
4. Металоконструкция на крана:			
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5. Кабелокосека количка и пътя и:			
5.1. Въже теглещо (закрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5.3. Болтови връзки - прилягане, стикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
6. Електрозахранване:			
6.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
6.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
6.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
6.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
6.6. Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
6.8. Спирателна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
6.9. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
6.10. Заземяване и заземаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
7. Комбиниран захват - контрол състоянието - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
8. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
9. Ограждения и преразпани средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
10. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост			
11. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			




Кран мостов ел. телферен - рег. № Врпу 5674 зав. № 9834 Местонахождение: ВСТ-1 4.	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмы подемной, механизмы за напращивание движения: 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буферы - контроль состояния на маушковых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вьжен - контроль износа на канальце - Допустимо износа до 30% от диаметра на вьжето, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтови - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, проливание на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливание/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпуса) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни вьзли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открыти зьбни предавки, свързани и фиксиращи соединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Прелазки, шлицевы вьзки, соединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вьжета стонанси и ролкови блокове: 2.1. Вьже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износа канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вьжето към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови лъгачи: 3.1. Резбови вьзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износа) - контроль состояния - Допустимо износа на реборда <50% от дебелината и износа на поверхность на тьркаляне >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износа) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геодезичен контроль и изнаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукции на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Вьзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Электрооборудование: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Целостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детали за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТП - съгласно графика на ТП - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто- вка и месечен отчет съгласно приложе- ните образци в докумен- тацията за участие в процеду- рата
--	---	---




Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 1102 зав. № 2604 Местонахождение: 1 блок ЦГ, ремонтна работилница, кота 2,7	5. 1. <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за изпращане, механизъм за надлъжно движение:</u> 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан възен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. <u>Възета стоманени и ролкови блокове:</u> 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок-ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. <u>Колела ходови и ролкови пътища:</u> 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геонезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. <u>Металокострукция на крана:</u> 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокострукция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. <u>Електрозахранване:</u> 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заемляване и заземляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. <u>Цялостно почистване</u> - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. <u>Отраждания и предпазни средства</u> - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. <u>Определяне на детайли за следващ ремонт</u>, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. <u>Преглед и представяне на РС за проверка от ТН</u> - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
--	--	---

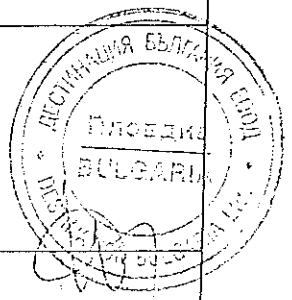


Ел. телфер - рег. № РК 1103 зав. № 97405 6. Местонахождение: 1 блок РЦ, ремонтна работилница, кота 2,7	1. <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механични подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение:</u> 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтове - контрол състоянието - Ревизия, натигане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. <u>Въжета стоманени и ролкови блокове:</u> 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. <u>Колела ходови и релсови пътища:</u> 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. <u>Металокоonstrukция на крана:</u> 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. <u>Електроснабдяване:</u> 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. <u>Напосно почистване</u> - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. <u>Ограждения и предпазни средства</u> - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. <u>Определяне на детайли за следващ ремонт</u>, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. <u>Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН</u> - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вска и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
--	---	---

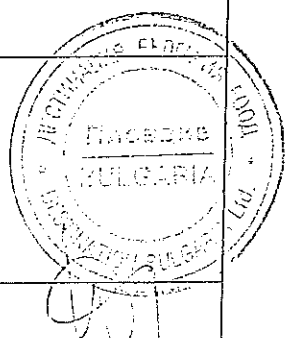


Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 1104 зав. № 2517 Местонахождение: СК-1, кота 6,3 (север)	7. 1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизми полем, механизми за нарочно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан върхен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на върхето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Върже стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на върже към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови латина: 3.1. Релсови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборна <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заемане и захранване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. Дистантно попитване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Ограждения и приспособления - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на действия за спешен ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и предсавяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА
---	--

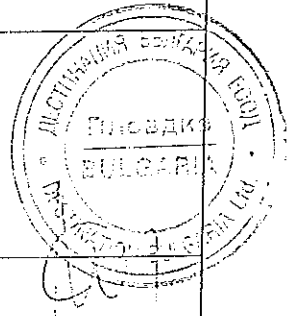


	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подема, механизъм за напречно движение, механизъм за издигане и движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стонани и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и редсови пътища: 3.1. Редсови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготрайно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и проплазми средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на етапи за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА
--	--




9.	Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 1106 зав. № 32829	5	1. Залвякшаи мотор-редуктори групи на механизъм подеом, механизъм за напречно движение, механизъм за ладляжис движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътника: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборла <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроснабдяване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зазнуляване на полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Плътностно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отрешения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вска и месечен ОТЧЕТ съгласно приложението образци в документа за участие в процедура
----	---	---	---	--



10. Ел. телефон - рег. № РК 1107 зав. № 63 Местонахождение: БВ-1	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм за напорежно движение, механизъм за издължване: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтове - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания из крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и замуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отражения и прелъзвания средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Дражен и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто- вка и месечен отчет съгласно приложе- ните образци в докумен- тацията за участие в процеду- рата
---	--	---

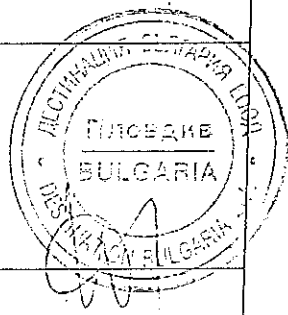


11. Кран мостов ел. телефон - рег. № РК 1108 зав. № 2504 Местонахождение: 1 блок РЦ, инструментална кота - 1,8	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, катане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Елок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, катане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и рамсови лъгачи: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, катане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичек контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електромонтаж: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проорка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
---	--	---



		1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стонани и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепяване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колеа ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колеа ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на храна, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и захранване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Плътностно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и препанай средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
--	--	--	--

Ел. телфер -
рег. № РК 1109
зав. № 190143


12. Местонахождение:
1 блок РЦ,
коридор,
етаж 2,7

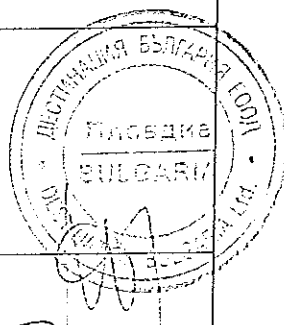

13. Ел. телфер - рег. № РК 1110 зав. № 188838 Местонахождение: 1 блок РЦ, помещение А102/1, Г33-3к	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм за напречно движение, механизъм за издвигане: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан въртен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързачи стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови лъгачи: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборла <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. Дълготно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и предписване на ЛС за проверка от ДН - съгласно графика на ДН - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	---



14. Ел. телефон - рег. № РК 1111 зав. № 322907	1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизми лоденци, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вѐжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вѐжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зѐбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вѐжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вѐже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вѐжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натагане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови лѐжница: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборѐта <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроснабдяване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовъка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	---	--

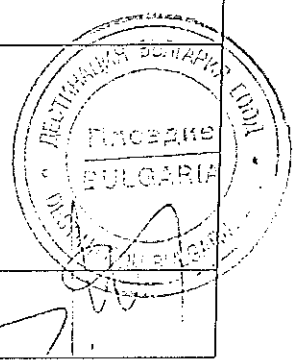


15.	Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 1112 зав. № 154234 Меспонахождение: СК-1, кота 2,7	2 1. Задвижки мотор-редукторни групи на механични подсъем, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвижател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възвж - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на възжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпус) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възжи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въжж - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натагане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отрждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и предпоставяне на ПС за проверка на ПС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
-----	---	--	---



Кран мостов
ел. телферен -
рег. № РК 1113
Зав. № 832011

Местонахождение:
ВЦ 1-2 блок,
кота 2,7


16.

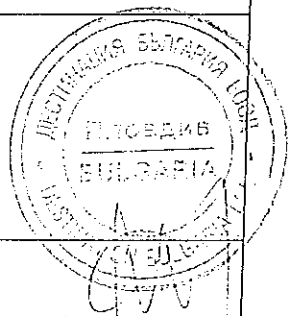


1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подсъем, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:		АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
1.5. Барабан възжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца		
1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца		
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца		
1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца		
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
2. Възета стопанени и ролкови блокове:		
2.1. Въз - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца		
2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
3. Колела ходови и релсови плати:		
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
3.5. Подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца		
3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца		
4. Металокопирания на крана:		
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца		
4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца		
4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца		
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
5. Електроснабдяване:		
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца		
5.6. Заземяване и зануляване на подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца		
6. Изплатно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца		
7. Определения на предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
8. Определения на детайли за следен ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост		
9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца		

Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 1120 зав. № 816	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързела стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натагане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Коледа ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Коледа ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отражения и предавани сведения - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вска и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	---	---


17. Местонахождение:
1 блок РЦ, помещение А009/1, кота - 1,8 (ПСР)

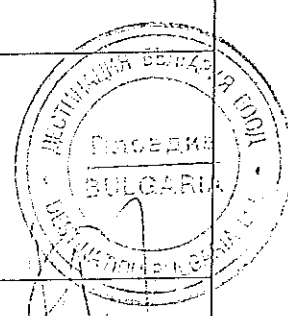


18. Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 1122 зав. № 190952 Местонахождение: ТЦ, кота 21,9	1. Задвижка мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доизване/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови лагери: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отражения и прелазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на дегазир за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата
---	---	---

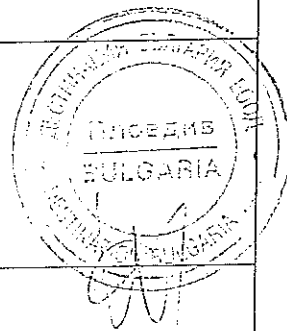


19. Ел. телфер - рег. № РК 1124 зав. № 451460 Местонахождение: 1 блок РЦ, помещение А102/1, Г33-1к	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмы подъемов, механизмы за надречно движение, механизмы за надлитие: 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буфери - контроль состояния на каучуковых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контроль износоване на канальце - Допустимо износоване до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтови - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпус) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открыти зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы връзки, соединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износоване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, катягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролсови платица: 3.1. Резбови връзки - контроль состояния - Ревизия, катягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износоване) - контроль состояния - Допустимо износоване на ребора <50% от дебелината и износоване поверхности на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износоване) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крака: 4.1. Покритие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроразхраняване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Целосно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определения на детали за следния ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА
--	---

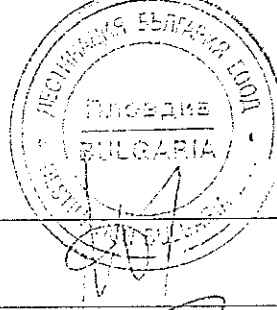


Ел. телфер - рег. № РК 1125 зав. № 578681 Местонахождение: 1 блок РЦ, помещение А102/1, Г33-2к	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмъ подемен, механизъм за издлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролтови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, нататане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
--	--	--



21. Ел. телефон - рег. № РК 1126 зав. № 578756 Местонахождение: 1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗЗ-4к	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизми подмен, механизъм за напусчно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стонани и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови лътима: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тапо лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заемане и заучаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Изплатно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и пречистване средата - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
--	--	---

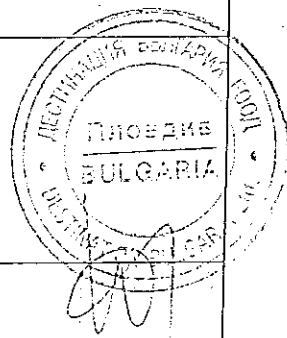


22. Ел. телфер - рег. № РК 1127 зав. № 578683 Местонахождение: 1 блок РЦ, помещение А102/1, ГЗ3-5к	1. Задвижки мотор-редукторки групи на механизм подмен. механизми за напречно движение, механизми за издължение движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на хаучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Прелавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови лътици: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тило лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прехвърляч - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отдръжения и прелазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Отдръжение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	---



23. Ел. телфер - рег. № РК 1153 зав. № 647316 Местонахождение: 1 блок РЦ, ВЦ, Р-1, кота-1,8	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вложен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и редовни пътища: 3.1. Резбови пръзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
--	---	--




Ел. телефон - рег. № РК 1157 зав. № 11816 Местонахождение: 1 блок РЦ, Р-1 кота-1,8, (над клапаните), помещение А008/1 24.	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напично движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вложен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоканени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови пътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроразпределение: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Изолация почистяване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документа за участие в процедурата
--	--	--

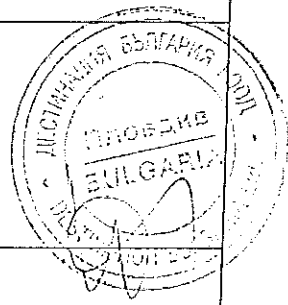

Ел. телфер -
рег. № РК 2114
зав. № 118092


25.

Местонахождение:
2 блок РЦ, Р-1
кота-1,8




1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:		АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
1.1. Електроприводител (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
1.2. Електроприводител (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
2. Вжата стоманени и ролкови блокове:		
2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
2.3. Закрепване на вързото към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
3. Колела ходови и релсови латяжи:		
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
4. Металокоonstrukция на крана:		
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5. Електрозахранване:		
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост		
9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		

26.	Кран мостов ел. телферен - рег. № РК 2115 зав. № 38042	Местонахождение: БВ-2 1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмах подемной, механизмы за надувными 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буферы - контроль состояния на канучковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вращен - контроль износоване на каналите - Допустимо износоване до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения Болтови - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпуса) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открыти зъбни предавки, свързващи и фиксиращи соединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеве връзки, соединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стонанени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износоване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и рельсови пътища: 3.1. Рельсови връзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износоване) - контроль состояния - Допустимо износоване на реборда <50% от дебелината и износоване поверхности на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Рельси (износоване) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Рельсов път - на крана, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА
-----	--	---




27. Ел. телефон - рег. № РК 2116 зав. № 216 Месонахождение: БВ-2	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизме поперечного движения, механизмы за издвигание: 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работе - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работе - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буферы - контроль состояния на хвостовых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контроль износа на канальцах - Допустимо изношение до 30% от диаметра на въжете, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтови - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпусе) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерах - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 1.11. Открыти зъбни предавки, свързавши и фиксиращи соединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы връзки, соединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Възела стопанени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо изношение канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въже кь барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и рельсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контроль при работе - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (изношение) - контроль состояния - Допустимо изношение на ребора <50% от дебелината и изношение поверхности на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (изношение) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТЬ) МЕСЕЦА 3.6. Рельсов път - на крана, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лункатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварки - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релста и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Освещение и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и подпаяне средств - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Дрепел и представяне на ЛС за проверка от ТП - съгласно графика на ТП - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документа за участие в процедурата
---	--	--




Ел. телфер - рег. № РК 2117 зав. № 281428174 Местонахождение: 2 Блок РЦ, Р-1 коридор, кота 2,7	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вълни (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови латина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокоonstrukция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (плавен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отрядения и прегледи средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вза и месечен отчет съгласно приложението образци в докумен-тацията за участие в процеду-рата
--	---	---

29. Ел. телефон - рег. № РК 2118 зав. № 38401 Местонахождение: 2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-3к	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмы подачи, механизмы за надречно движение, механизмы за надлъжно движение: 1.1. Электродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигател (рабочна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметра на вжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, катане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Латерни възли (рабочна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2. Вжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови пътина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и преизпизване средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вжа и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	--




30. Ел. телфер - рег. № РК 2119 зав. № 418046 Местонахождение: 2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-6к	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмъ подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за издълъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, катягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, катягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, катягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на храна, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на храна: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натгар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натгар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и заземуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Изплетно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отразявания и препращания средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Отразяване на дегайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефект-вкв и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	---

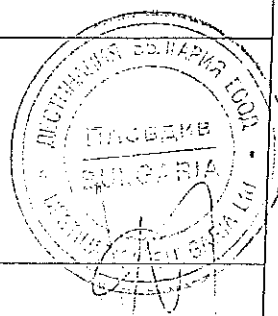


Кран мостов ел. телефон - рег. № РК 2121 зав. № 829 Местонахождение: 2 Блок РЦ, помещение А009/1, кота -1,8 (ПСР) 31.	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми помпен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, сачърваши и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжелега стоманени и долкови блокове: 2.1. Вже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лункатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземуване на подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Плоскостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Обграждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто- вка и месечен отчет съгласно приложе- ните образци в докумен- тацията за участие в процеду- рата
--	---	---


	1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизми подомон, механизми за напречно движение, механизми за издължностно движение:	1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързата стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепяне на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови лътици: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроснабдяване: 5.1. Краново табло (пламен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на дейности за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА
Ел. телфер - рег. № РК 2128 зав. № 579740	32.	Местонахождение: 2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-1к

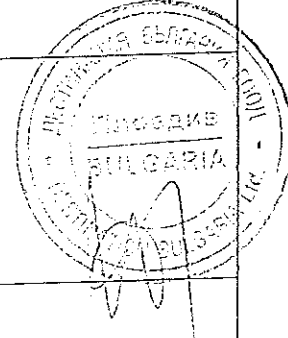


33. Ел. телфер - рег. № РК 2129 зав. № 578715 Местонахождение: 2 блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-2к	1. Задвижущи мотор-редукторни групи на механизъм поддон, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електродвижател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеве връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Крайно табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Крайно табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и заземуване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и пренасяне средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедура
---	--	---




	1. Зависащи мотор-редуктори групи на механизъм подемен, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Пресавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета, стонани и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне <2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроснабдяване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземуване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отрядения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на дегайли за слепящ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ЛН - съгласно графика на ЛН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	Ел. телфер - рег. № РК 2130 зав. № 578718 Местонахождение: 2 Блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-4к 34. АКТ за дефекто-вкв и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедура
--	---	--

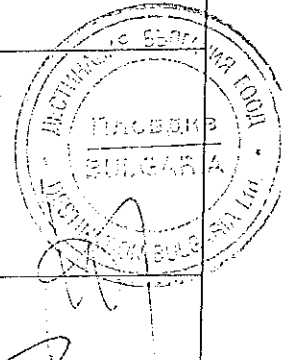


Ел. телефон - рег. № РК 2131 Зав. № 578738 35. Местонахождение: 2 Блок РЦ, помещение А102/2, ГЗЗ-5к	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подем, механизъм за напрежно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геопозиционен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покривие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натер) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натер) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зачупяване на подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни съоръжения - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Дреглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
--	--	---

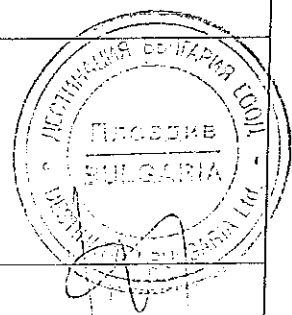

36. Ел. телефон - рег. № РК 2156 зав. № 647353 Местонахождение: 2 блок РЦ, ВЦ, Р-1, кота-1,8	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмах подачи, механизмы за напорно движение, механизмы за наддув: 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буфери - контроль состояния на каучуковых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вращ - контроль износа на канальце - Допустимо износа до 30% от диаметра на враще, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтови - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпуса) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагери - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы връзки, соединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни исключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързга спомогатели и ролкови блокове: 2.1. Върже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износа канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Захрепване на вързго към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови пътища: 3.1. Резбови връзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износа) - контроль состояния - Допустимо износа на реборда <50% от дебелината и износа на повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износа) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Полкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определения на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА
---	--




Ел. телфер - рег. № РК 2158 зав. № 86600	37. Местонахождение: 3/2 2 блок РЦ, помещение В008/2, кота -1,8	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизми за напречно движение, механизми за изпращане движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксирани съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изпълнители - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Релсови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Изпосно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване на ледяни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
---	--	---	---

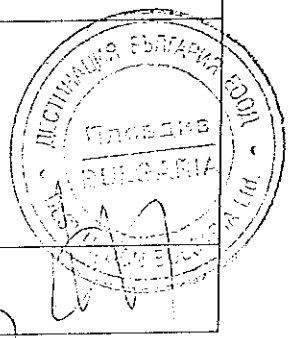

	Кран мостов двугредов электрически - рег. № Врпу 0144 зав. № 4738 Местонахождение: МЗ 1-2 блок	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подосов, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Важата стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, нататане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови лътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.6. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.7. Спирачна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.8. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.9. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
--	--	---	--


38.



		7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на Детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ПС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизмите подвески, механизми за напречно движение, механизми за налягане: 1.1. Електроизпитател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електроизпитател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12,5 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 2.3. Загрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Кабелноосежа количка и път и: 5.1. Въже телешо (загрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Болтови връзки - притягане, стикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Електрозахранване: 6.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процеса
--	--	---	---

Кран мостов
двугредов
електрически -
рег. № ВрПу
0149
Зав. № 4967

Местонахождение:
ЦПС-1



	6.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.5. Осветление и ситализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.6. Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.8. Спирателна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.9. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.10. Заемване и закупуване на подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Целостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 8. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 9. Определяне на детайли за сменяем ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 10. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 11. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми, механизми за издигане, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирателни - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вжвен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Релсови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геопезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
--	---	--

5

Кран
полукозлови -
рег. № Врпу
5670
Зав. № 5003

Местонахождение:
ЦПС-1




5. Кабелносоеща количка и пътя и: 5.1. Въже телешо (закрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Болтови връзки - притягане, спикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Електрозахранване: 6.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.4. Разключителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.6. Табла с лускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.8. Спираща бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.9. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 8. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 9. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 10. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 11. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизъм за подаване, механизъм за налягане, механизъм за налягане: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, противуване на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
---	---

Кран мостов
ел. телферен -
рег. № ТК 1138
зав. № 102784

41.


Местонахождение:
1 блок МЗ,
кота 14,7




	3.3. Коледа ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и предпоставяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Прелавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Коледа ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в образци документа за участие в процедурата
--	---	---

Ел. телфер -
рег. № ТК 1140
зав. № 193656


Местонахождение:
ЦПС-1

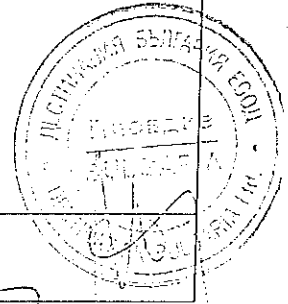

Кран мостов ел. телферен - рег. № ТК 2136 зав. № 408789 Местонахождение: 2 блок МЗ, кота 14,7	3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от небелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отражения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Запасаващи мотор-редукторни групи на механизъм лоджен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни везли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксирани съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плъзгачи: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
---	--	--

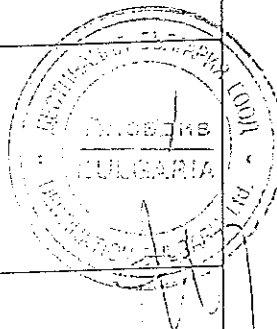


44. Ел. тelfер - рег. № 680ПС648 зав. № 93749 Местонахождение: 1 блок МЗ, ремонтна работилница (генератори), (север) кота 0,00	3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокоonstrukция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземуване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напречно движение, механизми за движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавачи, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Прелавки, шлицев връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепяване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натигане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови лътици: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натигане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
---	--	--

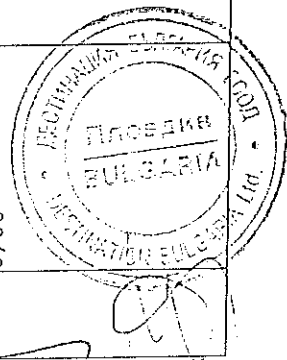

	3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА. 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - котрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и пропигазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задаващи мотор-редукторни групи на механизъм лоден, механизъм за напречно движение, механизъм за калитиране	1.1. Електропроводител (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електропроводител (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стонанени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА
--	---	---


Ел. телфер -
рег. №
680ПС647
зав. № 97400

45. Местонахождение: 1
1 блок МЗ,
ремонтна
работилница
(генератори),
(юг) кота 0,00



		3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на краца, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатация и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързели (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксирани съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Върже стъпалени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа тацията за участие в процедурата	
46. Кран мостов ел. телферен - рег. № 680ПС646 зав. № 2272 Местонахождение: 1 Блок МЗ, ремонтна работилница (двигатели)	1			


		3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Огрявания и прегледа на средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми, механизъм за издвигане, механизъм за надвигане: 1.1.1. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.2. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.3. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.4. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.6. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.7. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.9. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Захрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Вертителни стоманени и ролкови блокове: 2.1.1. Вертител - контрол състоянието - Допустимо износване 10% от диаметъра или 3% утъляване на звено. Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 2.3. Захрепване на веригата към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4. Колела ходови и релсови платина: 4.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
Кран мостов ръчен - рег. № ЕК 0251 зав. № 00135	8	Местонахождение: ДПС-1, 1-ва клетка	

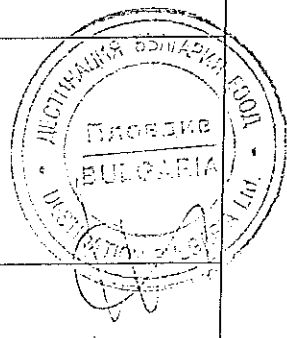


	4.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 5. Металокострукция на крана: 5.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отражения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определения на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Дрежел и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Зависващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.2. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.3. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.4. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.6. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.7. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.9. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Вериги стоманени и ролкови блокове: 3.1. Верига - контрол състоянието - Допустимо износване 10% от диаметъра или 3% удължаване на звено. Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Закрепване на веригата към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4. Колела ходови и релсови плетина: 4.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	---

Кран мостов
ръчен - рег. №
ЕК 0252
Зав. № 00136

Местонахождение:
ДПС-1, 2-ра
клетка




49. Кран мостов ръчен - рег. № ЕК 0253 зав. № 00137 Местонахождение: ДПС-1, 3-та клетка	5. Металокострукция на крана: 5.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подмен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.2. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.3. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.4. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.6. Лагери вързели (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.7. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.9. Прдавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2. Вързела стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Вързиг стоманени и ролкови блокове: 3.1. Вързиг - контрол състоянието - Допустимо износяване 10% от диаметъра или 3% удължаване на звено. Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Закрепване на веригата към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4. Колела ходови и релсови пътища: 4.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборла <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 5. Металокострукция на крана: 5.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване:	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата
---	---	---




			5.1. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Заземяване и зазвучаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Чалостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждане и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стонални и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	--	--	---

Кран мостов
ел. телферен -
рег. №
680ПС645
зав. № 650716


Местонахождение:
ОДГ - 1 и 2
блок




Ел. телфер - рег. № 680ПС644 зав. № 87111065 Местонахождение: ОДГ - 22, 1 и 2 блок	5.5. Освещение и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зазвучаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проформа от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подменен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепаване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плъзга: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА
--	---




	Кран мостов ръчен с лебедка - рег. № ТК 1144 зав. № 174/72/500	5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Замяна на мотор-редукторни групи на механизми подмен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.2. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.3. Свединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.4. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.6. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.7. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.9. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Вериги стоманени и ролкови блокове: 3.1. Верига - контрол състоянието - Допустимо износване 10% от диаметъра или 3% удължаване на звено. Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на веригата към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4. Колела ходови и релсови дъгизи: 4.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборла <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 4.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 5. Металокострукция на крана: 5.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процеса
--	---	---	---

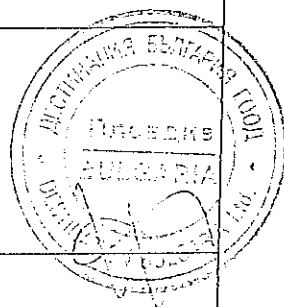


		9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		1. Запалващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за изпращане, механизъм за надлъжно движение:	
		1.1. Електроизводител (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		1.2. Електроизводител (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		2. Вързела стоманени и ролкови блокове:	
		2.1. Вързела - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
		2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		2.3. Закрепване на вързото към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		3. Колела ходови и релсови пътища:	
		3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборга <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
		3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
		4. Металоустановка на крана:	
		4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		4.2. Металоустановка - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		4.3. Металоустановка - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		5. Кабелноосеща количка и пътя и:	
		5.1. Вързела телешно (закрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		5.3. Болтови връзки - притягане, стикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		6. Електрозахранване:	
		6.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
		6.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
Ел. двутредов козлови кран 32/8 - рег. № ВРПС1064 зав. № 9268	53.	Местонахождение: Склад 102	АКТ за дефект-всич и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата




54.	Кран мостов двугредов электрически № 2 - рег. № ВРПС1081 зав. № 4769	6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.6. Табела с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.8. Спирателна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.9. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 7. Двигатели и редуктори - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 8. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 9. Проверка на детайли за следи от корозия, състояние на дефектна ведомост - при необходимост 10. Проверка на детайли за следи от корозия, състояние на дефектна ведомост от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 11. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми, подемен, механизми за издвигане, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирателки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан вѐжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вѐжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вѐжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вѐже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.3. Закрепване на вѐжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и редови пътища: 3.1. Редови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на ребрѐда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. 3.4. Велси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокоonstrukция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване:	АКТ за дефект-вѐжа и месечен ОТЧЕТ приложените образци в документа за участие в процедурата
-----	--	---	--




	55.	Кран мостов двугрезов электрически № 3 - рег. № ВРПС1082 зав. № 6074	5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.6. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.7. Спирателна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.8. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.9. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Целостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждания и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за сменяем ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирателки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, противане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна/подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Нагърни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.10. Масло в редукторите, смазка на лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стонания и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови пътина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покривие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	-----	---	--	---

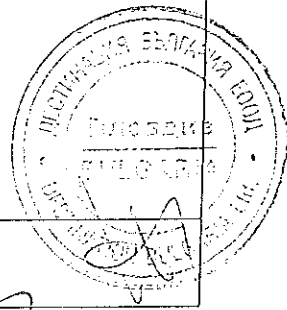


	4.3. Металокопструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 5.6. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.7. Спиратна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.8. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.9. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизмите, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възвек - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни вали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжата стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вжк - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови платина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
56.	Кран мостов ел. телефон - рег. № 680ПС649 зав. № 554212 Местонахождение: III бл., к 14,70	


57. Електротелфер - рег. № 680ПС651 зав. № 9110032 5 Местонахождение: Р-ца ПТ-8	(ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и запуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Целостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подеман, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на ребора <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатация и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
Акт за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата		



	(ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Дневник и представяне на ИС за проверка от ИТ - съгласно графика на ИТ - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електроинвентар (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вържи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови пътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	Кран мостов ел. телефон - рег. № 680ПС650 зав. № 749750 2 Местонахождение: IV бл., к. 14,70 АКТ за дефектовка и месечен отчет приложени образци в документацията за участие в процедурата
--	--	--

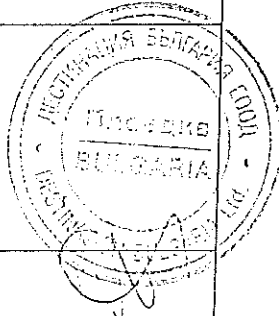


	Кран мостов ел. телферен - рег. № 680ПС652 зав. № 89112240 Местонахождение: Стругарно ТГ-8	(ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на какалите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, прогичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Прелавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12	АКТ за дефекто- вка и месечен ОТЧЕТ съгласно приложе- ните образци в докумен- тацията за участие в процеду- рата
--	--	---	---

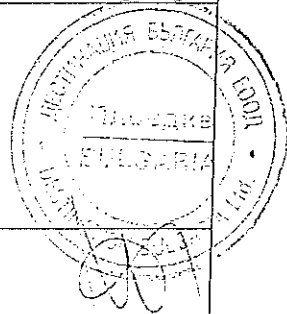



Електротелфер - рег. № 680ПС917 зав. № 38451 Местонахождение: Помп. отделение - НЯ 60.	(ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електромонтажи: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Пълносно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Запирващи мотор-редукторни групи на механизми за движение, механизми за напрежение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стонани и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързото към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови лагери: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документацията за участие в процедурата
--	--	--

61. Ел. двутредов мостов кран - рег. № ВРПС1080 зав. № 4431 Местонахождение: Механично хале - ОСК	(ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Изплатно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Опрелелне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизми подмен, механизми за напречно движение, механизми за напречно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксирани съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет приложени ните образци в документацията за участие в процедурата
--	--	---




		4. Металокопструкция на крана: 4.1.1. Покрытие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Кабелносеща колелка и пята и: 5.1.1. Вже теглещо (закрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Болтови връзки - притягане, стикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Електрозахранване: 6.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.6. Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.8. Спирателна бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.9. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.10. Замеждане и замъгляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 7. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 8. Отражения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 9. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 10. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизмите подмен, механизъм за напрежно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирателки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предаватели, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата
Ел. мостов телферен кран-висящ - рег. № 680ПС674 Зав. № 118375 62.	Местонахождение: Механично хале - ОСК	1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизмите подмен, механизъм за напрежно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирателки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предаватели, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата




63. Ел. телферен, мостов кран - рег. № 680ПС675 зав. № 118521 Местонахождение: Заваръчно 	2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колеба ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колеба ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лукативни - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зачупяване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Чистотна почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предлагане средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Обрешечване на летялки за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Запирващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електропривод (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електропривод (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стъпанени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложениите образци в документацията за участие в процедурата
---	---	--

64.	Кран мостов двугривов электрически - рег. № ВРПУ0157 зав. № 2120	250/32/2	2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, нататане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и редовни пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, нататане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лукатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Нататане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и захранване на полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Чалостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подвесен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електропривод (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електропривод (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, нататане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, пропичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, нататане, подмяна при необходимост -	
			АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедура	

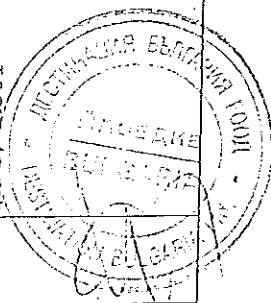


ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колеба ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колеба ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геометричен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.1.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.1.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Кабелноосеща количка и пътища: 5.1.1. Въже телешо (закрепване) - контрол състоянието - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Кабели към количките - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Болтови връзки - притягане, стикване - Натягане, регулиране, ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Електрозахранване: 6.1.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.6. Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 6.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.8. Спирална бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.9. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6.10. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 7. Комбиниран захват - контрол състоянието - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 8. Целостно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 9. Отреждане и предаване средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 10. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 11. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Записващи мотор-редукторни групи на механизми подмен, механизми за напречно движение, механизми за накланяне движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.5. Барбан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията
65. Кран мостов двугредов електрически рег. № ВрП0158 зав. № 477 Местонахождение: ЦЗ-2, А301	30/5

			за участие в процедурата
при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО			
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА			
1.11. Открити ебъни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
1.12. Предавки, шлицеве връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
2. Вжета стоманени и ролкови блокове:			
2.1. Вже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
2.3. Закрепване на вължето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
3. Колела ходови и релсови пътища:			
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА			
3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
4. Металокоonstrukция на крана:			
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
4.2. Металокоonstrukция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5. Електрозахранване:			
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
5.6. Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електроавтоматите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
5.7. Контролер - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5.8. Спираща бобина - контрол състоянието - Ревизия, настройка, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5.9. Тролейно захранване - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
5.10. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА			
6. Далечно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			
7. Отстраняване на предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО			
8. Обследване на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост			
9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ИТ - съгласно графика на ИТ - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА			

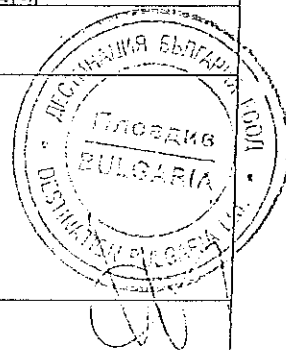


Ел. телефон - рег. № РК3134 Зав. № 468628	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подменен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вълни (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокоonstrukция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроснабдяване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Изпосно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата
--	--	---


Местонахождение:
Рем.
Работилница,
кота 2,7

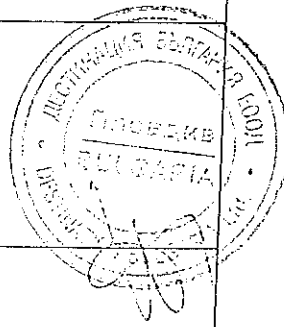


68. Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3149 зав. № 400228 Местонахождение: СК-2	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми, подемни, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагери вързани (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързела стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Тягло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. Металокоonstrukция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заземяване и зануляване на подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца
---	--




69. Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3133 зав. № 4913 Местонахождение: Рем. Работилница, кота 2,7	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подема, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 3. Колела ходови и редсови пътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Тило лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокострукция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (Главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заемване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. Отграждане и прелазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Отреждане на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	---	---

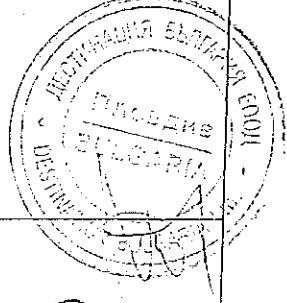

70.	Ел. телефон - рег. № РК3142 зав. № 482263 Местонахождение: ГЗЗ II кр. 3 блок	1. Задвижвачи мотор-редуктори групи на механизъм помпел, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натагане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натагане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лункатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натагане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроразхранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Излъстено почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Опръжения и пропални средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
-----	---	---	---

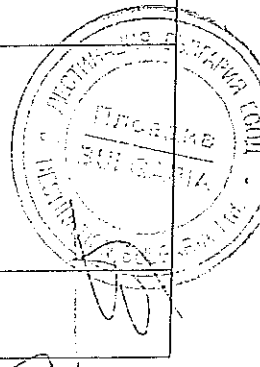


71. Ел. телфер - рег. № РК3145 зав. № 569881 Местонахождение: ГЗЗ V кр. 3 блок	1. Задвижки мотор-редукторных групп на механизм за изпречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електроприводител (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електроприводител (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързани (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, катягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокоonstrukция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за лункатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Отстраняване на препятствия средствата - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на дестайла за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	АКТ за дефект-вка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа тацията за участие в процедурата
---	--	---

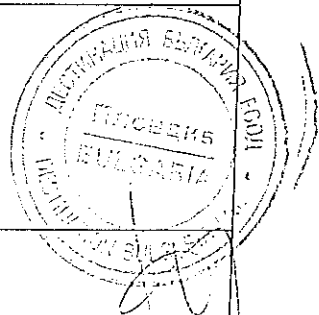

Ел. телфер -
рег. № РК3155
зав. № 468629


Местонахождение:
Вент. Център
Р-1 3 Блок

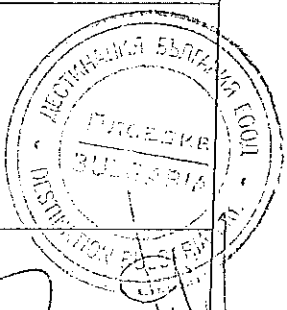


1. Задържащи мотор-редукторни групи на механизъм подемни, механизъм за надорно движение, механизъм за налягане		АКТ за дефекто-вка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
Движение:		
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.5. Барабан вѐжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вѐжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
2. Вѐжета стоманени и ролкови блокове:		
2.1. Вѐже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
2.3. Закрепване на вѐжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
3. Колела ходови и релсови пътища:		
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
4. Металокострукция на крана:		
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5. Електрозахранване:		
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.6. Заземяване и захранване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
6. Изплатено почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	при необходимост - при необходимост	
9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	

73. Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3132 зав. № 814277 Местонахождение: Вент. Център кота 10,50 3 блок	1. Зависещи мотор-редукторни групи на механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтози - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на ребрда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Електродвигатели: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА
---	--

АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата




74. Ел. телфер - рег. № РК3139 зав. № 592908 Местонахождение: БО, 3 блок	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизме подачи, механизмы за напорно движение, механизмы за наддув 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буфери - контроль состояния на каучуковых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вращ - контроль износа на канальце - Допустимо износа до 30% от диаметра на враще, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтов - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпусе) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагере - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открыти зъбни предавки, свързващи и фиксиращи соединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы връзки, соединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни исполнительи - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стопански и ролкови блокове: 2.1. Вже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износа канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вжето към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и рельсови плъзга: 3.1. Резбови връзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износа) - контроль состояния - Допустимо износа на реборда <50% от дебелината и износа на поверхность на тръкаване с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износа) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Рельсов път - на крана, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покрытие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Целостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отпадения и предавани средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на действа за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вска и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	---	---

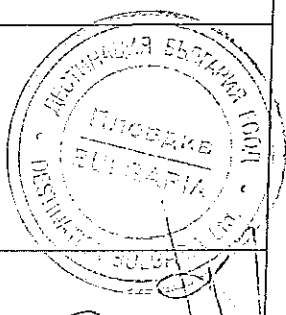


	1. <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подпомог, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение:</u> 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Свързители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Свързители болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагери вързани (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. <u>Вързата стоманени и ролкови блокове:</u> 2.1. Върза - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Захрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. <u>Колела ходови и релсови пътища:</u> 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. <u>Металокострукция на крана:</u> 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. <u>Електрозахранване:</u> 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заземяване и зазвучаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. <u>Изгостно поимпане</u> - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. <u>Отраждания и пропани средства</u> - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. <u>Определение на детайли за слепав ремонт, съставяне на дефектна ведомост</u> - при необходимост 9. <u>Преглед и предсказване на ЛС за проверка от ЛН</u> - съгласно графика на ЛН - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефекто-вкв и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	--

Ел. телфер -
рег. № РК3137
зав. № 406447

Местонахождение:
Коридор, кога
-1,8, 3 блок




Ел. телфер -
рег. № РК3141
зав. № 482385
Местонахождение:
ГЗЭ1 кр, ЗОЛОК




1. Задвижвания мотор-редукторни групи на механизъм подменен, механизъм за напречно движение, механизъм за налягане, механизъм за надлъжно движение:		
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.9. Лагери вързани (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА		
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксирани съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
2. Вързата стонятели и ролкови блокове:		
2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
3. Колела ходови и релсови пътници:		
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА		
3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
4. Металокопирания на крана:		
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5. Електрозахранване:		
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
5.6. Заемане и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА		
12. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		
7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО		
8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост		
9. Претегляне и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА		


Ел. телферен мостов кран - Рег. № РК3135 Зав. № 4482	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм ползмен, механизъм за мащабно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електроподвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни прелавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Прелавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови плътни: 3.1. Релсови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и запуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документа за участие в процеса
---	---	--



78. Бл. телефон - рег. № РК3136 зав. № 268381 Местонахождение: Кота 2,7 коридор 3 блок	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизъм подеи, механизъм за напращане движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електропривод (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електропривод (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови лъчница: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заземяване и зануляване на подкован път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. Отрядения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	---

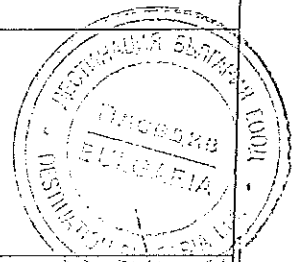

79. Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3138 зав. № 4008 Местонахождение: БО, 3 блок	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм за напречно движение, механизъм за напречно движение за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.12. Предавки, шлицеве връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови платина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.2. Табло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.2. Краново табло (релата и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца 5.6. Заземяване и зачуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца 6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за спешен ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
---	---	---

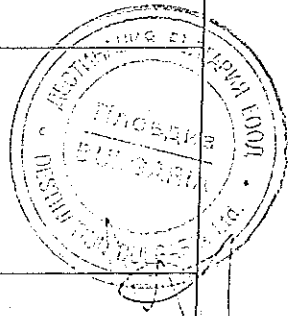

Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3140 зав. № 400293 Местонахождение: Вент. Център кота 6,3, 3 блок	1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, катане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, катане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови лъчници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Чалостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проформа от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
---	--	---

ЕЛ. ТЕЛФЕРЕН МОСТОВ КРАН

РЕГ. № РК3140


ЗАВ. № 400293

МЕСТО НАХОЖДАНЕ: ВЕНТ. ЦЕНТЪР КОТА 6,3, 3 БЛОК

1000

Ел. телферен
мостов кран -
рег. № РК3150
зав. № 400286


Местонахождение:
СК-2 помпено

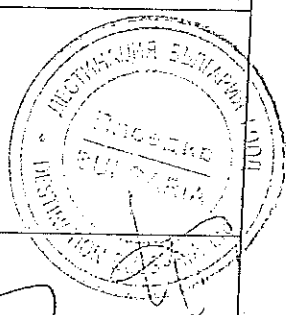

1. Задържащи мотор-редукторни групи на механичния подмен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение:	2. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	3. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	4. Соединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	5. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	6. Барабан възен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	7. Соединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	8. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	9. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	10. Лагери възали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	11. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца	12. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	13. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	14. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	15. Въжета стоманени и ролкови блокове:	16. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	17. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО	18. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО	19. Колела ходови и редсови пътници:	20. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО	21. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО	22. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	23. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	24. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	25. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца	26. Металокострукция на крана:	27. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	28. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	29. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	30. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	31. Електрозахранване:	32. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	33. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	34. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	35. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	36. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	37. Заемаване и зауляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	38. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца	39. Отстраняване и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	40. Отделение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	41. Преглед и предсавяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца	42. АКТ за дефект-вска и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процедурата
---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--	--------------------------------------	---	---	---	--	---	---	--------------------------------	---	--	---	--	------------------------	---	--	---	--	--	---	--	--	---	--	---

Ел. телферен
мостов кран -
рег. № РК3152
зав. №
4911/406448/


Местонахождение:
псп, 3 блок




1. Задължителни работи-редукторни групи на механизъм поддемси, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:	2. Видове работи-редукторни групи на механизъм поддемси, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:	3. Видове работи-редукторни групи на механизъм поддемси, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:
Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3152 зав. № 4911/406448/ Местонахождение: псп, 3 блок	1.1. Електропривод (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електропривод (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери влязи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Възето стоманени и ролкови блокове: 2.1. Възето - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови латина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процеса

	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизми за напречно движение, механизми за издигане и спускане:	
	1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	1.9. Лагери вълни (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксирани съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
	2. Вижте станаंनी и работни блокове:	
	2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
	2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	2.3. Закрепяване на вързото към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
	3. Колела ходови и редсови платина:	
	3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
	3.6. Релсов път - на крака, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	4. Металокострукция на крана:	
	4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	5. Електрозахранване:	
	5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
	5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
	7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
	8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	
	9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	


	1. Задържащи мотор-редукторни групи на механизм. подемок, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:	1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Латерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вързета - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземуване на полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3147 зав. № 314279	5		
84.	Местонахождение: СК-2 кота 6,3		




85. Ел. телферен мостов кран - рег. № РК3148 зав. № 411427 Местонахождение: СК-2 кота 6,3	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механични подемен, механизми за напречно движение, механизми за налягане движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери влязи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови ленти: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отражения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процеса
--	--	--

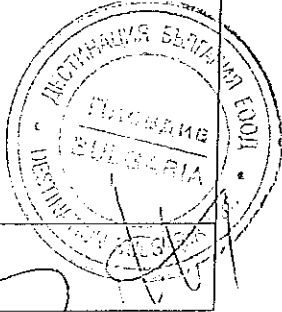


86. Ел. телефон - рег. № РК3154 зав. № 389774 Местонахождение: Вент. Център Р-1	1. Зависещи мотор-редукторни групи на механизъм поденс, механизъм за напречно движение, механизъм за налягане за налягане 1.1. Електроподвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвижател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Външен спомогателен и ролкови блокове: 2.1. Външен контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Елок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Загрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и ролкови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборла <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заемане и заучаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Дълготечно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА
--	---



87. Ел. телфер - рег. № РК3146 зав. № 571427 Местонахождение: ГЗЗ VI кр., 3 блок	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизме подсоса, механизм за нагнетание, механизм за наддувание: 1.1.1. Электродвигатель (шум и вибрация) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.1.3. Соединители, буферы - контроль состояния на каучуковых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.1.4. Спирачки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладок при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.1.5. Барабан въжен - контроль износа на каналах - Допустимо износа до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.1.6. Соединения болтови - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.1.7. Редуктор (шум и вибрация, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.1.8. Редуктор (рабочая температура на корпуса) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.1.9. Лагерни възли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.1.11. Открыты звонки предавки, свързващи и фиксиращи соединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.1.12. Предавки, шлицевы връзки, соединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износа канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и рельсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тягло лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износаване) - контроль состояния - Допустимо износа на ребора <50% от дебелината и износаване поверхности на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износаване) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Рельсов път - на крана, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварки - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Электрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разключителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Освещение и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заземаване и зануляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. Опорно покриване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документа за участие в процедурата
---	---	--

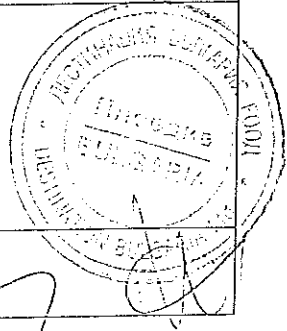


88. Ел. телефон - рег. № РК3144 зав. № 561221 Местонахождение: ГЗЗ IV кр., 3 блок	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм поденс, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електроподвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвижател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вържеа стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	АКТ за дефект-вска и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	--

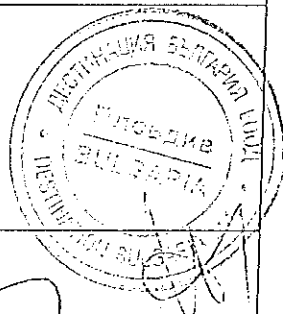

Ел. телфер -
рег. № РК3143
зав. № 482316

Местонахождение:
ГЭЗ III кр.,
3 блок




1. Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизми за напречно движение, механизми за напречно движение.		АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
1.5. Барабан вѐжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вѐжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
1.9. Лагери вѐзли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца	
1.11. Открити зѐбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2. Вѐжета стоманени и ролкови блокове:	
2.1. Вѐже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
2.3. Закрепване на вѐжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	3. Колела ходови и релсови лѐтина:	
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.6. Релсов път - на крака, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
4. Металокопирания на крака:	4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	
4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5. Електроразпределение:	
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефекто-вкъ и месечен отчет съгласно приложението образци в документацията за участие в процедурата
6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца	7. Отражения и прегледи средствата - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца	

Ел. телфер -
рег. № РК4169
зав. № 578721


90.

Местонахождение:
ГЗЗ III кр.,
4 блок




1. Задържащи мотор-редукторни групи на механизъм помпни, механизъм за напречно движение, механизъм за издължване:		АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	1.1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	1.1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	1.1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързото, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
2. Вързата стоманени и ролкови блокове:	2. Вързата стоманени и ролкови блокове:	
2.1. Върза - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.1. Върза - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
2.3. Закрепяване на вързото към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.3. Закрепяване на вързото към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
3. Колела ходови и релсови латина:	3. Колела ходови и релсови латина:	
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	
3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
4. Металокострукция на крана:	4. Металокострукция на крана:	
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5. Електрозахранване:	5. Електрозахранване:	
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	
5.6. Заемане и захранване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	5.6. Заемане и захранване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	
7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
8. Определяне на детайли за слендър ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	8. Определяне на детайли за слендър ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	
9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	


91. Ел. телефон - рег. № РК4168 зав. № 652886 Местонахождение: ГЗЗ II кр., 4 блок	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подменен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови пътища: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерен (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроразхранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зачуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и претопяване средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	---	---



92. Ел. телефон - рег. № РК4167 зав. № 652347 Местонахождение: ГЗЗ I кр. 4 блок	1. Задържащи мотор-редукторни групи на механични подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вжета стонане и ролкови блокове: 2.1. Вже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и релсови плетина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на храна, количката - Геолезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка за аварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предаване средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и предпоставяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вска и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	---



93. Ел. телферен мостов кран - рег. № РК4166 зав. № 3106/263411/ Местонахождение: ПСП, 4 блок	1. Задържащи мотор-редукторни групи на механизъм подмощи, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електроподвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвижател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, поливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Латорни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Пресавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и дървени блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Холела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на ребрда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокопирания на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА
--	---

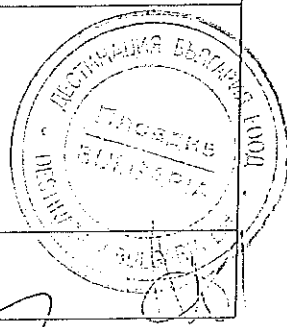

1. Задържащи мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напрежно движение:	1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	1.4. Спиралки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	1.9. Лагерни вълзи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА	1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2. Вързата стоманени и ролкови блокове:	2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	3. Колела ходови и релсови пътища:	3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА	3.6. Релсов път - на краища, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и подписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	4. Металокострукция на крана:	4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	5. Електрозахранване:	5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА	5.6. Заземяване и заземуване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	6. Пълносно почистване - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА
--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---	--	------------------------------------	---	---	--	---	--	--	-------------------------------	--	---	--	---	-----------------------	--	---	--	---	---	--	---	---	--	--

Ел. телферен мостов кран - рег. № РК4173 зав. № 579436

Местонахождение: Вент. Център кота-1,8, 4 блок

94.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ


ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ


ПОДПИСАНИЕ

ПОДПИСАНИЕ


ПОДПИСАНИЕ



95.	Ел. телфер - рег. № РК4172 зав. № 645906	Местонахождение: ГЗЗ VI кр., 4 блок	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмах подъем, механизмы за натяжно движение, механизмы за надвигание: 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контроль при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съемники, буферы - контроль состояния на каучуковых элементах - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спиралки - контроль состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вьжен - контроль износа на канальце - Допустимо износа до 30% от диаметра на вьжето, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтов - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контроль состояния - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпуса) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни вьзли (рабочая температура) - контроль состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открыти зьбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы вьзки, съединители - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вьжето стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вьже - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контроль состояния - Допустимо износа канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепяване на вьжето към барабана - контроль состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и ролкови плетина: 3.1. Резбови вьзки - контроль состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контроль при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износа) - контроль состояния - Допустимо износа на реборда <50% от дебелината и износа на поверхность на трькаляне с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износа) - контроль состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контроль и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покрытие и маркировка - контроль состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лухнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Вьзки резбови - контроль состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахраняване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контроль состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземляване на подкранов път - контроль состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Чистотта почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детали за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА
-----	--	---	---



96. Ел. телфер - рег. № РК4171 зав. № 628990 Местонахождение: ТЗЗ V кр., 4 блок	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизмах подсеи, механизмы за напорно движение, механизмы за наддувно движение: 1.1. Электродвигатель (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Электродвигатель (рабочая температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Соединители, буферы - контрол состояния на каучуковые элементы - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол состояния - Регулиране, подмяна накладки при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан въжен - контрол изношение на канальце - Допустимо изношение до 30% от диаметра на въжето, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Соединения болтови - контрол состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичание на масло) - контрол состояния - Ревизия, ремонт, доливание/подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (рабочая температура на корпуса) - контрол состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (рабочая температура) - контрол состояния - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагере - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ и ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открыты зубчи предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицевы връзки, соединители - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни исключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стонанени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол состояния - Допустимо изношение канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол состояния - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела ходови и редови лъгачи: 3.1. Резбови връзки - контрол состояния - Ревизия, натягане, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (рабочая температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (изношение) - контрол состояния - Допустимо изношение на реборла <50% от дебелината и изношение поверхности на тркачане с >2%. Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (изношение) - контрол состояния - Подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкраков път - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол состояния - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол состояния - Натягане, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол состояния - Ревизия, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изоляция на кабелите - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Газлонителни кутии - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкраков път - контрол состояния - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимости - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на дегажи за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимости 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	---




1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подмен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение:		АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документа за участие в процедурата
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на лагери, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца
1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца
1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.9. Лагери взети (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца
1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца	1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца
2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	3. Колела ходови и релсови пътници:	3.1. Релсови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца
3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца	4. Металокоonstrukция на крана:
4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5. Електрозахранване:	5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца
5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца
7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (дванадесет) месеца

98. Мостов кран едногредов висящ - рег. № РК4202 зав. № 12573 Местонахождение: СК-2 ВК 302	2 1. Задвижки мото-редукторни групи на механизми подмен, механизми за надгребно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вѐжен - контрол износяне на каналите - Допустимо износяне до 30% от диаметъра на вѐжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни вѐзли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зѐбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви вѐзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вѐжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Вѐже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяне канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вѐжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и редсови пътници: 3.1. Резбови вѐзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяне) - контрол състоянието - Допустимо износяне на реборда <50% от дебелината и износяне повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяне) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Вѐзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и заземаване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Дълготечно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограничения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следен ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ЛН - съгласно графика на ЛН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА
---	---



99. Мостов кран еднострелов висящ - рег. № РК4201 зав. № 9955 Местонахождение: СК-2 ВК 301	4 1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подмен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електроподвижател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електроподвижател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Възгла стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепяване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Колела холови и релсови платина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела холови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Циклично почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предаване средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Отделяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	---	---




Ел. телфер -
рег. № РК4203
зав. № 1202574

Местонахождение:
СК-2 ВК 304


100.

2




1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение:		АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
1.3. Сцепителни буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.4. Спиратки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
1.7. Редуктор (шум и вибрации, противане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
1.9. Лагери вързани (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца	
1.11. Открити зъбни предавки, съвързани и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2. Вържета стоманени и ролкови блокове:	
2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	3. Колела ходови и редукторни латина:	
3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	
3.5. Попкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и изнаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
4. Металокопирания на крана:	4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	
4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5. Електрозахранване:	
5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.2. Краново табло (релега и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.6. Заземляване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението в документа за участие в процедурата
6. Цялостно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца	7. Отраждания и прегнания средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	
8. Отреждане на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост	9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ЛН - съгласно графика на ЛН - всеки 12 (дванадесет) месеца	

101.	Мостов кран едногредов висящ - рег. № PK4200 зав. № 9954 Местонахождение: СК-2 ВК 301	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механични подсъем, механизми за напрежно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери влязи (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити ебони предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови плътни: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геологичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зачуляване на полкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложените образци в документацията за участие в процеса
------	---	--	---

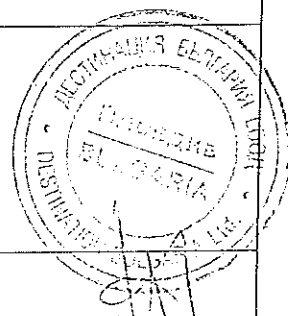


102. Ел. телфер - рег. № РК4162 зав. № 400181 Местонахождение: Коридор к.2,70, РЦ, 4 блок	1. Задвижки мотор-редукторной группы на механизм подмен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 5 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износяване на каналите - Допустимо износяване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стоманени и ролкови блокове: 2.1.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износяване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови платина: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тъло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износяване) - контрол състоянието - Допустимо износяване на реборда <50% от дебелината и износяване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износяване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геометричен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за лункатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релеа и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и захранване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване и предаване средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преплет и представяне на ЛС за проверка от ЛС - съгласно графика на ЛС - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
--	--	---

103. зав. № 824624 Ел. телферен мостов - рег. № РК4160 Местонахождение: БО, 4 блок	1. Задържащи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан възжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на възето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на възето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тало лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборна <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крана, количката - Геонезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокострукция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електрозахранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и натър) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и закуляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 6. Огненопожарна - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Огнетушител и прелазна средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на деградация за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на РС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефект-вкв и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	---




104. Ел. телефон - рег. № РК4165 Зав. № 474302 Местонахождение: Р-1 над клапите, 4 блок	1. <u>Задвижаващи мотор-редукторни групи на механизъм подсил, механизъм за напречно движение, механизъм за издължение</u> 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вържето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.6. Съединения Болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.9. Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2. <u>Важета стоманени и ролкови блокове:</u> 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вържето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 3. <u>Колела ходови и ролкови пътища:</u> 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на храна, количката - Геонезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 4. <u>Металокопирания на крана:</u> 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.2. Металокопирания - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.3. Металокопирания - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5. <u>Електродвигатели:</u> 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.4. Разкопирания кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 5.6. Заемване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) МЕСЕЦА 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 6. <u>Цялостно почистване</u> - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА 7. <u>Отстраняване и предпазни средства</u> - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. <u>Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост</u> - при необходимост 9. <u>Преглед и предписания на ИС за проверка от ДН</u> - съгласно графика на ДН - всеки 12 (дванадесет) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто- вка и месечен отчет съгласно приложе- ните образи в докумен- тацията за участие в процеду- рата
--	---	--

105. Ел. телфер - рег. № РК4164 зав. № 394396 Местонахождение: Р-1, 4 блок	1. Задвижки мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на вързето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Преправки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Вързета стонане и ролкови блокове: 2.1. Върже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на вързето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло латерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реброра <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крака, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металоконструкция на крана: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металоконструкция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металоконструкция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електроразпределение: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Дълготечно почистване - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефекто-вкв и месечен ОТЧЕТ съгласно приложението образци в документа за участие в процедура
---	---	--




106. Ел. телфер - рег. № РК4173 зав. № 392906	1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемен, механизми за напрежно движение, механизми за надлъжно движение: 1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.5. Барабан вържен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, доливане/подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.9. Лагери вързали (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА 1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1.13. Крайни изключватели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2. Въжета стоманени и ролкови блокове: 2.1. Въже - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 3. Колела ходови и релсови пътници: 3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, натягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.2. Тяло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2%. Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.5. Подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА 3.6. Релсов път - на крапа, количката - Геодезичен контрол и изнаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 4. Металокоonstrukция на крапа: 4.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.2. Металокоonstrukция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.3. Металокоonstrukция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5. Електротохранване: 5.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 5.6. Заземяване и зануляване на подкраков път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 6. Цялостно почистване - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 7. Отстраняване на препятствия средствата - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 8. Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 9. Преглед и представяне на ИС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
---	--	---

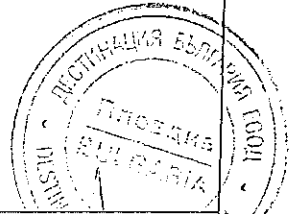

Кран колонен
стационарен -
рег. №
680ПС1175
зав. № АБР001

Местонахождение:
МЗ-2 блок




1. Задвижващи мотор-редукторни групи на механизми подемни, механизми за напречно движение, механизми за надлъжно движение:		АКТ за дефекто-вка и месечен отчет съгласно приложението образци в документа за участие в процедурата
1.1. Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	1.2. Електродвигател (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
1.3. Съединители, буфери - контрол състоянието на каучуковите елементи - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.4. Спирачки - контрол състоянието - Регулиране, подмяна накладки при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.5. Барабан въжен - контрол износване на каналите - Допустимо износване до 30% от диаметъра на въжето, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца
1.6. Съединения болтови - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	1.7. Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	
1.8. Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.9. Лагери възли (работна температура) - контрол състоянието - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	1.10. Масло в редукторите, смазка в лагерите - Подмяна - всеки 36 (тридесет и шест) месеца
1.11. Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	1.12. Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	
1.13. Крайни изключатели - работа - Ревизия, регулиране, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	2. Ежедневна смазка на ролкови блокове:	2.1. Въве - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО
2.2. Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката до 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	2.3. Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, налягане, подмяна при необходимост - всеки 12 (дванадесет) месеца	
3. Колела ходови и релсови лътища:	3.1. Резбови връзки - контрол състоянието - Ревизия, налягане, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.2. Тягло лагерно (работна температура) - контрол при работа - Допустима температура 60°C - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца
3.3. Колела ходови (износване) - контрол състоянието - Допустимо износване на реборда <50% от дебелината и износване повърхността на търкаляне с >2% - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.4. Релси (износване) - контрол състоянието - Подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	
3.5. Подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 6 (шест) месеца	3.6. Релсов път - на крана, количката - Геодезичен контрол и издаване на протокол с констатации и предписания - всеки 12 (дванадесет) месеца	4. Металокострукция на крана:
4.1.1. Покритие и маркировка - контрол състоянието - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	4.2. Металокострукция - проверка за пукнатини - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	
4.3. Металокострукция - проверка заварките - Възстановяване - всеки 3 (три) месеца	4.4. Връзки резбови - контрол състоянието - Натягане, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5. Електрозахранване:
5.1.1. Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.2. Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието - Ревизия, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	
5.3. Изолация на кабелите - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.4. Разклонителни кутии - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	5.5. Осветление и сигнализация - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца
5.6. Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	6. Илустриационно почистване - всеки 12 (дванадесет) месеца	
7. Ограждения и предпазни средства - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО	8.1. Опора смянена - контрол въртене и поставяне на смазка - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца	8.2. Опора смянена - контрол въртене и поставяне на смазка - Ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (три) месеца

108.	Напречен подемник COMPACT-10 - рег. № 680ПС563 зав. № СВ149023	0,45	8.2. Закрепване на стрелата - проверка пас-болтове - Натягане, ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 8.3. Лагер, съмен аксиален - Смазване ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 9. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 10. Преглед и предпазване на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Съгласно глава трета от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ежесечно се извършват функционални проверки за изправността на : 1.1. Предпазни устройства. 1.2. Отделните елементи на механизмите. 1.3. Носещите възети. 1.4. Органите за управление, звуковата и друга сигнализация. 1.5. Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани. 2. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1а, ежесечно се извършват проверки на следните възети и механизми: 2.1. Крепежни елементи - Проверка за разхлабени или липсващи елементи - възстановяване, натягане при необходимост 2.2. Хидравличен цилиндър - Проверка за корозия, деформации, течове - ремонт или подмяна при необходимост 2.3. Платформа и ножични рамена - Проверка за корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост 2.4. Ост за управление - Проверка за износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации, повреди - ремонт или подмяна при необходимост 2.5. Кабели на контролна кутия - Проверка за видими дефекти на изоляцията - ремонт или подмяна при необходимост 2.6. Обезопасителни решетки и врата за достъп - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост 2.7. Хидравлична помпа - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост 2.8. Ниво на хидравличното масло - Проверка - доливане при необходимост 2.9. Акумulatorи - Проверка изводите за наличие на хлабави връзки и корозия - натягане и почистване при необходимост 2.10. Акумulatorи - Проверка ниво на електролита - доливане при необходимост 2.11. Устройства за безопасност - Проверка функционалността на аварийните бутони - ремонт, подмяна при необходимост 2.12. Устройства за безопасност - Проверка функционалността на сензора за наклон - ремонт, подмяна при необходимост 2.13. Устройства за безопасност - Проверка функционалността на крайните изключатели - ремонт, подмяна при необходимост 3. Обслужване на база на работното натоварване: 3.1. Всеки 50 часа: След първите 50 часа подмяна на хидравличен филтър; Проверка състоянието на кабелите на акумulatorа - подмяна при необходимост; Проверка за стегнатост на болтове и винтове, фиксиращ болт предно колело (9daNm), фиксиращ болт на задните спирачки (9daNm), шарнирни болтове (110daNm) 3.2. Всеки 250 часа: Подмяна хидравличен филтър; Смазване на осите на задвижващите колела и триешите се части на плоскостите; Проверка на изводите на зарядното устройство и ниво на акумulatorа 3.3. Всеки 500 часа: Източване на резервоар на органично хидравлично масло 3.4. Всеки 1000 часа или всяка година: Проверка двигател, смяна на хидравлично масло, почистване на помпа с карбонатна четка 3.5. Всеки 2000 часа: Изпразване на хидравличния кръг и резервоара 3.6. Всеки 3000 часа или всеки 4 години: Проверка състоянието на плоскостите и състоянието на електрически кабели и хидравлични маркучи 4. Определение на детайли за следващ ремонт и съставяне на дефектна ведомост - при необходимост. 5. Преглед и предпазване на съоръжението пред орган за технически надзор - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Съгласно глава трета от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ежесечно се извършват функционални проверки за изправността на : 1.1. Предпазни устройства. 1.2. Отделните елементи на механизмите. 1.3. Носещите възети. 1.4. Органите за управление, звуковата и друга сигнализация. 1.5. Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани. 2. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1а, ежесечно се извършват проверки на следните възети и механизми: 2.1. Крепежни елементи - Проверка за разхлабени или липсващи елементи - възстановяване, натягане при необходимост 2.2. Хидравличен цилиндър - Проверка за корозия, деформации, течове - ремонт или подмяна при необходимост 2.3. Платформа и ножични рамена - Проверка за корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост 2.4. Ост за управление - Проверка за износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации, повреди - ремонт или подмяна при необходимост 2.5. Кабели на контролна кутия - Проверка за видими дефекти на изоляцията - ремонт или подмяна при необходимост 2.6. Обезопасителни решетки и врата за достъп - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документи тащата за процедурата
109.	Напречен подемник COMPACT-10 - рег. № 680ПС562 зав. № СВ149539	0,45	8.2. Закрепване на стрелата - проверка пас-болтове - Натягане, ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 8.3. Лагер, съмен аксиален - Смазване ревизия, ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 9. Определение на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 10. Преглед и предпазване на ЛС за проверка от ТН - съгласно графика на ТН - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА 1. Съгласно глава трета от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ежесечно се извършват функционални проверки за изправността на : 1.1. Предпазни устройства. 1.2. Отделните елементи на механизмите. 1.3. Носещите възети. 1.4. Органите за управление, звуковата и друга сигнализация. 1.5. Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани. 2. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1а, ежесечно се извършват проверки на следните възети и механизми: 2.1. Крепежни елементи - Проверка за разхлабени или липсващи елементи - възстановяване, натягане при необходимост 2.2. Хидравличен цилиндър - Проверка за корозия, деформации, течове - ремонт или подмяна при необходимост 2.3. Платформа и ножични рамена - Проверка за корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост 2.4. Ост за управление - Проверка за износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации, повреди - ремонт или подмяна при необходимост 2.5. Кабели на контролна кутия - Проверка за видими дефекти на изоляцията - ремонт или подмяна при необходимост 2.6. Обезопасителни решетки и врата за достъп - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документи тащата за процедурата

2.7. Гидравлична помпа - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост 2.8. Ниво на гидравличното масло - Проверка - доливане при необходимост 2.9. Акумолатори - Проверка изводите за наличие на хлабави връзки и корозия - налягане и почистване при необходимост 2.10. Акумолатори - Проверка ниво на електролита - доливане при необходимост 2.11. Устройство за безопасност - Проверка функционалността на аварийните бутони - ремонт, подмяна при необходимост 2.12. Устройство за безопасност - Проверка функционалността на сензора за наклон - ремонт, подмяна при необходимост 2.13. Устройство за безопасност - Проверка функционалността на крайните изключватели - ремонт, подмяна при необходимост 3. Обслужване на база на работното натоварване: 3.1. Всеки 50 часа: След първите 50 часа подмяна на гидравличен филтър; Проверка състоянието на кабелите на акумолатора - подмяна при необходимост; Проверка за стегнатост на болтове и винтове, фиксиращ болт предно колело (9daNm), фиксиращ болт на задните спиралки (9daNm), шарнирни болтове (110daNm) 3.2. Всеки 250 часа: Подмяна гидравличен филтър; Смазване на осите на задвижващите колела и триещите се части на плоскостите; Проверка на изводите на зарядното устройство и ниво на акумолатора 3.3. Всеки 500 часа: Източване на резервоар на органично хидравлично масло 3.4. Всеки 1000 часа или всяка година: Проверка дмвигател, смяна на хидравлично масло, почистване на помпа с карбонатна четка 3.5. Всеки 2000 часа: Изпразване на гидравличния кръг и резервоара 3.6. Всеки 3000 часа или всеки 4 години: Проверка състоянието на плоскостите и състоянието на електрически кабели и гидравлични маркучи 4. Определяне на детайли за слезав ремонт и съставяне на дефектна ведомост - при необходимост. 5. Преглед и представяне на съоръжението пред орган за технически надзор - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	1. Съгласно глава трета от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ежесечно се извършват функционални проверки за изправността на : 1.1. Предпазни устройства. 1.2. Отделните елементи на механизмите. 1.3. Носещите възети. 1.4. Органите за управление, звуковата и друга сигнализация. 1.5. Гидравличната система - тръбопроводи, маркучи, гидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани. 2. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 16, ежесечно се извършват проверки на следните възети и механизми: 2.1. Крепелни елементи - Проверка за разхлабени или липсващи елементи - възстановяване, натягане при необходимост 2.2. Гидравлични цилиндри - Проверка за корозия, деформации, течове - ремонт или подмяна при необходимост 2.3. Платформа и рамена - Проверка за корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост 2.4. Ост за управление - Проверка за износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации, повреди - ремонт или подмяна при необходимост 2.5. Кабели на контролна кутия - Проверка за видими дефекти на изолацията - ремонт или подмяна при необходимост 2.6. Обезопасителни решетки и врата за достъп - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост 2.7. Лагер за ротация на кулата - Проверка за наличие на корозия и деформации - почистване, смазване, ремонт или подмяна при необходимост 2.8. Гидравлична помпа - Проверка за видими дефекти - ремонт или подмяна при необходимост 2.9. Ниво на гидравличното масло - Проверка - доливане при необходимост 2.10. Акумолатори - Проверка изводите за наличие на хлабави връзки и корозия - налягане и почистване при необходимост 2.11. Акумолатори - Проверка ниво на електролита - доливане при необходимост 2.12. Устройство за безопасност - Проверка функционалността на аварийните бутони - ремонт, подмяна при необходимост 2.13. Устройство за безопасност - Проверка функционалността на сензора за наклон - ремонт, подмяна при необходимост 2.14. Устройство за безопасност - Проверка функционалността на крайните изключатели - ремонт, подмяна при необходимост 3. Определяне на детайли за слезав ремонт и съставяне на дефектна ведомост - при необходимост 4. Преглед и представяне на съоръжението пред орган за технически надзор - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА	АКТ за дефектовка и месечен отчет Съгласно приложението Образци в документи Участие в процедурата
--	--	---

Работна
площадка
HA12IP - рег.
№ 680PC564
зав. №
AE700697

Местонахождение:
Площадка 1-4
блок




Телехендлер
MANITOU - рег.
№ 680ПС935
зав. № 765606

111.

Местонахождение:
Площадка 1-4
БЛОК


1. Съгласно глава трета от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на подвижатели съоръжения, ежесмесно ще извършваме функционални проверки за изправността на:
- 1.1. Предпазни устройства.
 - 1.2. Отделните елементи на механизмите.
 - 1.3. Носещите възела.
 - 1.4. Органите за управление, звуковата и друга сигнализация.
 - 1.5. Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидравлични помпи, клапани.
2. Дейности съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1в:
- 2.1. Крепежни елементи на стрелата - Проверка за разхлабени или липсващи елементи - възстановяване, натягане при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.2. Аварийни бутони - Проверка функционалността - ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.3. Сензор за наклон - Проверка функционалността - ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.4. Крайни изключватели - Проверка функционалността - ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.5. Редуктор ротация - Проверка за разхлабени и липсващи елементи - възстановяване, натягане при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.6. Хидравлични цилиндри - Проверка за наличие на корозия, деформация и течове - ремонт или подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.7. Платформа - Проверка за наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.8. Телескопично рамо - Вериги (външни) - Проверка за наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.9. Телескопично рамо - Вериги (вътрешни) - Проверка за наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.10. Телескопично рамо - Плътвачи - Проверка за наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи - ремонт или подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.11. Телескопично рамо - Проверка на геометричните размери - ремонт или подмяна при необходимост - всеки 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА
 - 2.12. Кран - Редуктор - Проверка нивото на маслото - доливане при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.13. Кран - Въже - Наличие на корозия, деформации и повреди - подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.14. Кран - Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието - ревизия, ремонт, натягане, подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 - 2.15. Кран - Блок ролков - контрол състоянието - Допустимо износване канала на ролката < 2 мм, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА
 - 2.16. Кран - Кука - Проверка за наличие на корозия, деформации и повреди - подмяна при необходимост - ЕЖЕСМЕСНО
 3. Определяне на детайли за слявещ ремонт и съставяне на дефектна ведомост - при необходимост
 4. Преглед и представяне на съоръжението пред орган за технически надзор - всеки 12 (ДВАНДЕСЕТ) МЕСЕЦА
 5. Обслужване на базата на работното натоварване:
 - 5.1. Всеки 50 часа: Проверка на нивото на хидравличното масло; Почистване и смазване на плъзгащите за изнасяне на телескопичното рамо; Смазване на свързващия подвижен шифт за бързо окачване; Смазване на шифтовете на крика за накланяне на вилниците от страна на стеблото и от долната страна; Смазване на крика за компенсация от долната страна на стеблото; Смазване на крика за шифтовете на крака и главата на кривовете за накланяне на предните и задните стабилизатори; Смазване на крика за нивелиране от долната страна и от страната на стеблото; Почистване и смазване лагера за ротация на кулата
 - 5.2. Всеки 250 часа: Проверка нивото на маслото в редуктора за ротация; Проверка, почистване, смазване и ретулиране веригите на рамото; Проверка затягането на фиксиращите болтове на лагера и куката
 - 5.3. Всеки 500 часа: Проверка на фиксиращите болтове на лагера и куката
 - 5.4. Всеки 1000 часа: Проверка износването на външните вериги на телескопичното рамо; Проверка износването на плъзгащите на телескопичното рамо; Смазване на хидравличното масло
 - 5.5. Всеки 2000 часа: Смазване на маслото на редуктора на крана
 - 5.6. Всеки 5000 часа: Проверка износването на вътрешните вериги на стрелата; Проверка на външната верига на стрелата; Проверка на геометричните размери на стрелата

АКТ за
дефектовка
и месечен
отчет



112.	Автокран LIEBHERR - LTM 1130-5.1 рег. № ВрПС1120 Зав. № 066603 Местонахождение: Площадка 1-4 БЛОК	130	1. Съгласно глава трета от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, ежесмесно ще извършваме функционални проверки за изправността на: 1.1.1. Предпазни устройства. 1.1.2. Отделните елементи на механизмите. 1.1.3. Въжетата на ролковия блок и на товарозахващащия орган. 1.1.4. Органите за управление в кабината на крана и путовете за управление, звуковата и друга сигнализация. 1.1.5. Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани. 1.1.6. Товарозахващащите приспособления веднъж на три месеца: 1.2.1. Металокострукцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито, закрепване на противотежестта; 1.2.2. Електрообзавеждането на повдигателното съоръжение 2. Съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 1г: 2.1. Въртяща платформа - Събен венец - Смазване - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.2. Въртяща платформа - Въртящо съединение - Смазване - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.3. Въртяща платформа - Скрепителни винтове въртящо съоръжение - Проверка затягане - Проверка при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.4. Въртяща платформа - Въртящо съединение - Проверка лупта при накланяне - ремонт, подмяна при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.5. Въжени лебедки - Скрепителни винтове - Проверка затягане - доплатане при необходимост - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА 2.6. Въжени лебедки - Редуктор - Проверка херметичност - ремонт при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.7. Въжени лебедки - Редуктор - Проверка ниво на маслото - доливане при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.8. Носещи конструкции - Проверка - ремонт при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.9. Подемници и изтеглящи лебедки - Проверка - ремонт при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.10. Товароподемни куки - Проверка - подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.11. Механика за подаване на въжето в телескопичната стрела - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.12. Осигурителни въжета и анкерни точки - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.13. Мембранни акумулатори - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.14. Цилиндри с възвръщане - Проверка - ремонт при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.15. Въжени ролки - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.16. Защита от претоварване - Проверка функционалността - ремонт при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.17. Ролкова въртяща защита - Проверка - ремонт при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.18. Закрепване на товароносещите агрегати - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.19. Телескопично удължение с ексцентрик - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.20. Направляващи ролки - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.21. Помощна лебедка за прокарване на въжето, спастелната лебедка и лебедката на резервното колело - Проверка - ремонт при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.22. Въжета на крана - Проверка - подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 2.23. Хидравлични маркучопроводи - Проверка - ремонт, подмяна при необходимост - всеки 3 (ТРИ) МЕСЕЦА 2.24. Крайни изключватели - Проверка функционалността - ремонт, подмяна при необходимост - ЕЖЕМЕСЕЧНО 3. Определяне на детайли за сляващ ремонт и съставяне на дефектна ведомост - при необходимост. 4. Преглед и представяне на съоръжението пред орган за технически надзор - всеки 12 (ДВАНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА Дейностите ще извършваме след изтичане на гаранционния срок (01.06.2017г.)	АКТ за дефектовка и месечен отчет съгласно приложението образци в документи тацията за участие в процедурата
------	---	-----	---	--

- Гаранционен срок за вложените резервни части и консумативи (в месеци - цяло число): 24 / двадесет и четири/ месеца (минимум 12 месеца).
- Гаранционен срок за извършваните сервисни дейности (в месеци - цяло число): 12 / дванадесет/ месеца (минимум 6 месеца).
- Време за реакция за отстраняване на настъпила повреда или дефект (в часове - цяло число): 2 / два/ часа.
- Срок за отстраняване на възникнали повреди 24 / двадесет и четири/ часа (в часове - цяло число), считано от датата на получаване на уведомлението.

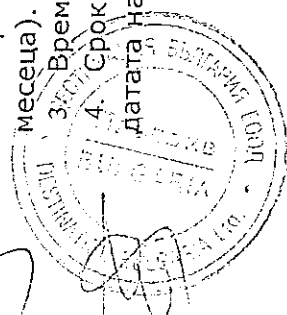

I.2. Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на дейностите по абонаментното техническо (сервизно) обслужване и ремонт на подигателните съоръжения.

I.3. Работна програма.

I.4. Ниво на контрол при изпълнение на услугата с описание на предвидените мерки за контрол и управление на договора.

I.5. Друга информация, ако участникът смята за необходима да представи.

Срокът на изпълнение на дейностите е 2 години, считано от сключване на договора.




ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Иван Цанков /име и фамилия/

11.01.2016 г. /дата/

управител /длъжност на управляващия/представяващия участника/

„Дестинация България“ ЕООД /наименование на участника/

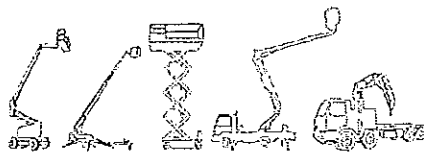

Дестинация България ЕООД

Пловдив, ул. Костяку Пеев 5-Б, тел. 032/ 26 60 50, факс: 032/ 26 45 75, GSM: 068 7 97 42 61, e-mail: office@destbul.com, www.destbul.com

ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

при изпълнение на дейностите по абонаментното техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения
за обособена позиция 3: СП „ИЕ 1-4 блок“

За осигуряване на качеството, в съответствие с изискванията заложи в техническото задание, ще изпълняваме дейностите в съответствие със следните условия:

✓ След сключване на договор ще представим следните документи:

- Заповед за работа за изпълнение на договора;
- Списъци с отговорни ръководители, ръководители на бригади и изпълнители по работни и дозиметрични наряди с необходимата квалификационна група по безопасност на труда;
- Копия от удостоверения/свидетелства на заварчици;
- Утвърден списък на лицата обучени за извършване на дейностите;
- Заповед за отговорно лице за приемане, водене и системен отчет на ПС и извършваните дейности;

✓ Ще спазваме реда за достъп на персонала на площадките на СП „ИЕ 1-4 блок“;

✓ Ще спазваме вътрешния ред на обекта, установен с действащите инструкции, правила за БТ, РЗ, ЯБ и ПБГ;

✓ Ще спазваме правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.;

✓ Ще спазваме изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на ПС;


✓ Ще спазваме изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения;

✓ Ще спазваме изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;


✓ Ще спазваме изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините;

✓ Деностите ще бъдат извършвани от квалифициран персонал, притежаващ необходимата квалификационна група по ТБ;

✓ В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписването на договора ще изготвим график за изпълнение на дейностите по абонаментното техническо (сервизно) обслужване и ремонт. За следващите календарни години графика за изпълнение ще бъде изготвен най-късно до 31 декември на предходната година. Преди утвърждаването му, графика ще бъде представен отговорника по договора за съгласуване;



- ✓ Ще уведомяваме Възложителя за дефекти възникнали при извършване на дейностите;
- ✓ При възникване на дефект по време на абонаментното техническо (сервизно) обслужване ще преустановим всички дейности и ще пристъпим към отстраняване на дефекта;
- ✓ При необходимост ще осигурим резервни части, консумативи, материали и др.;
- ✓ Доставянето на резервни части, консумативи, материали и стоки, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, ще извършваме само при наличие на предварително подписан Акт за дефектовка, в който се посочват типа на възела/детайла, номер, технически параметри, количество;
- ✓ Ще уведомяваме Възложителя за всички случаи и събития, изброени в „Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници с йонизиращи лъчения“, 2004 г.;
- ✓ Ще предоставяме сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и др., удостоверяващи качеството на вложените резервни части и консумативи;
- ✓ Ще осигуряваме необходимата екипировка, технически средства, транспорт за извършване на дейностите съгласно техническото задание;
- ✓ Ще попълваме ремонтни карти с посочени дейности, дефекти, вложени резервни части, консумативи и др., и ще правим запис в Дневника за техническа поддръжка на съответното ПС;
- ✓ Ще изготвяме ежемесечен отчет на сервизната дейност съгласно Приложение 3 от Техническото задание, с приложена отчетна документация за вложените резервни части и консумативи;
- ✓ В извънработно време, включително празнични и почивни дни при повикване от Възложителя, ще осигуряваме специалисти за отстраняване на възникнали повреди (дефекти) по ред, съгласуван със СП „ИЕ 1-4 блок“;
- ✓ В края на всеки календарен месец, ще удостоверяваме месечния обем и качеството на извършените услуги чрез представяне на следните документи:
 - Месечен отчет за абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, Ежемесечен отчет - Приложение 3 от техническото задание приложено в документацията за участие в процедурата;
 - Документи за качество на вложените резервни части, материали, консумативи;
 - Ремонтни карти;
 - Запис в Дневника на ПС.



Дата: 11.01.2016 г.

Подпис:.....
/Иван Цанков/

[Handwritten signatures and marks]



Дестинация България ЕООД

Пловдив, ул. Космаку Пеев 5-Б, тел. 032/ 26 00 50, факс: 032/ 26 45 75, GSM: 039 7 97 42 61, e-mail: office@destbul.com, www.destbul.com


РАБОТНА ПРОГРАМА

за изпълнение на дейностите по абонаментното техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения

за обособена позиция 3: СП „ИЕ 1-4 блок“


ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ	ПРОВЕРЯВАН МЕХАНИЗЪМ (дейностите са съгласно техническото предложение)	ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (Пореден номер и регистрационен номер от списъка на повдигателните съоръжения)
ВСЕКИ МЕСЕЦ	➤ <u>Въжета стоманени и ролкови блокове:</u> ✓ Въже - контрол състоянието. ✓ Закрепване на въжето към барабана - контрол състоянието. ✓ Крайни изключватели - работа. (без Ръчни мостови кранове¹⁰) ➤ <u>Ограждения и предпазни средства - контрол състоянието</u>	Козлови кран двугредов¹ Козлови кран² Мостови кран 30/5t³ Мостов кран 100/20/5t⁴ Мостов кран 250/32/2t⁵ Мостов кран 12,5t⁶ Полукозлови кран⁷ Мостови ел. Телфери⁸ Ел. Телфери⁹ Ръчни мостови кранове¹⁰ Кран колонен стационарен¹¹
	➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подменен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа. ✓ Електродвигател (работна температура) - контрол при работа. ✓ Спирачки - контрол състояние. ✓ Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) - контрол състояние. ✓ Редуктор (работна температура на корпуса) - контрол състояние. ✓ Лагерни възли (работна температура) - контрол състоянието. ➤ <u>Електрозахранване:</u> ✓ Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието. ✓ Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието. ✓ Изолация на кабелите - контрол състоянието. ✓ Разклонителни кутии - контрол състоянието. ✓ Осветление и сигнализация - контрол състоянието. ✓ Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите - контрол състоянието. (без Мостов кран 100/20/5t⁴)	Мостови кран 30/5t³ Мостов кран 100/20/5t⁴ Мостов кран 250/32/2t⁵ Мостов кран 12,5t⁶
	✓ Предпазни устройства. ✓ Отделните елементи на механизмите. ✓ Носещите въжета. ✓ Органите за управление, звуковата и друга сигнализация. ✓ Хидравличната система - тръбопроводи, маркичи, хидравлични цилиндри, хидромотори, хидравлични помпи, клапани.	108-680ПС563 109-680ПС562 110-680ПС564 111-680ПС935
	✓ Предпазни устройства. ✓ Отделните елементи на механизмите. ✓ Въжетата на ролковия блок и на товарозахващания орган. ✓ Органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация. ✓ Хидравлична система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани. ✓ Товарозахващащи приспособления.	112-ВрПС1120

Дейностите ще извършваме след изтичане на гаранционният срок (01.06.2017г.)



	➤ <u>Крепжни елементи - разхлабени или липсващи елементи</u> ➤ <u>Хидравличен цилиндър - наличие на корозия, деформации</u> ➤ <u>Платформа и ножични рамена - наличие на корозия, деформация, разхлабени или липсващи елементи</u> ➤ <u>Ост за управление - износване на шарнирните болтове, липсващи или хлабави елементи, деформации или повреди</u> ➤ <u>Кабели на контролна кутия - видими дефекти на изолацията</u> ➤ <u>Обезопасителни решетки и врата за достъп - видими дефекти</u> ➤ <u>Хидравлична помпа:</u> ✓ Хидравлична помпа - видими дефекти ✓ Ниво на хидравлично масло - наличие на достатъчно количество ➤ <u>Акумулатори:</u> ✓ Изводи на акумулаторите - наличие на хлабави връзки, корозия ✓ Ниво на електролит - наличие на достатъчно количество ➤ <u>Устройства за безопасност:</u> ✓ Аварийни бутони - проверка функционалността ✓ Сензор за наклон - проверка функционалността ✓ Крайни изключватели - проверка функционалността	108-680ПС563 109-680ПС562 110-680ПС564
ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ	ПРОВЕРЯВАН МЕХАНИЗЪМ (дейностите са съгласно техническото предложение)	ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (Пореден номер и регистрационен номер от списъка на повдигателните съоръжения)
ВСЕКИ 3 (ТРИ) МЕСЕЦА	➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Съединения болтове - контрол при работа. ➤ <u>Металоконструкция на крана:</u> ✓ Покритие и маркировка - контрол състоянието. ✓ Металоконструкция - проверка за пукнатини. ✓ Металоконструкция - проверка заварките. ✓ Връзки резбови - контрол състоянието.	Козлови кран двугредов¹ Козлови кран² Мостови кран 30/5t³ Мостов кран 100/20/5t⁴ Мостов кран 250/32/2t⁵ Мостов кран 12,5t⁶ Полукозлови кран⁷ Мостови ел. Телфери⁸ Ел. Телфери⁹ Ръчни мостови кранове¹⁰ Кран колонен стационарен¹¹
	➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Електродвигател (шум и вибрации) - контрол при работа. ✓ Електродвигател (работна температура) - контрол при работа. ✓ Спирачки - контрол състоянието. (без Мостови ел. Телфери⁸ Ел. Телфери⁹) ➤ <u>Електрозахранване:</u> ✓ Краново табло (главен прекъсвач - без окиси и нагар) - контрол състоянието. ✓ Краново табло (релета и контактори - без окиси и нагар) - контрол състоянието. ✓ Изолация на кабелите - контрол състоянието. ✓ Разклонителни кутии - контрол състоянието. ✓ Осветление и сигнализация - контрол състоянието. (и за Ръчни мостови кранове¹⁰)	Козлови кран двугредов¹ Козлови кран² Полукозлови кран⁷ Мостови ел. Телфери⁸ Ел. Телфери⁹ Кран колонен стационарен¹¹

ВСЕКИ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА	ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ	➤ <u>Кабелоносеща количка и пътя и:</u> ✓ Въже теглещо (закрепване) – контрол състоянието. (без Мостови кран 30/5t³ и без Мостов кран 100/20/5t⁴) ✓ Кабели към количките – контрол състоянието. (без Мостови кран 30/5t³ и без Мостов кран 100/20/5t⁴) ✓ Болтови връзки – притягане, стиковане. (без Мостови кран 30/5t³ и без Мостов кран 100/20/5t⁴) ➤ <u>Електрозахранване:</u> ✓ Табла с пускови съпротивления в роторните вериги на електродвигателите – контрол състоянието. (за Козлови кран двугредов¹, Козлови кран² и Полукозлови кран⁷) ✓ Контролер – контрол състоянието. ✓ Спирачна бобина – контрол състоянието. ✓ Тролейно захранване – контрол състоянието. (без Козлови кран двугредов¹, Козлови кран² и Полукозлови кран⁷) ➤ <u>Комбиниран захват</u> – контрол състоянието. (за Мостов кран 250/32/2t⁵)	Козлови кран двугредов ¹ Козлови кран ² Мостови кран 30/5t ³ Мостов кран 100/20/5t ⁴ Мостов кран 250/32/2t ⁵ Мостов кран 12,5t ⁶ Полукозлови кран ⁷
		✓ Металоконструкцията – връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито, закрепване на противотежестта. ✓ Електрообзавеждането на повдигателното съоръжение. Дейностите ще извършваме след изтичане на гаранционния срок (01.06.2017г.)	112-ВрПС1120
	ПРОВЕРЯВАН МЕХАНИЗЪМ (дейностите са съгласно техническото предложение)		ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (Пореден номер и регистрационен номер от списъка на повдигателните съоръжения)
		➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Съединители, буфери – контрол състояние на каучуковите елементи. (без Ръчни мостови кранове¹⁰) ➤ <u>Колела ходови и релсови пътища:</u> ✓ Резбови връзки – контрол състоянието. ✓ Тяло лагерно (работна температура) – контрол при работа. ✓ Колела ходови (износване) – контрол състоянието. ✓ Релси (износване) – контрол състоянието. ✓ Подкранов път – контрол състоянието.	Козлови кран двугредов ¹ Козлови кран ² Мостови кран 30/5t ³ Мостов кран 100/20/5t ⁴ Мостов кран 250/32/2t ⁵ Мостов кран 12,5t ⁶ Полукозлови кран ⁷ Мостови ел. Телфери ⁸ Ел. Телфери ⁹ Ръчни мостови кранове ¹⁰ Кран колонен стационарен ¹¹
		➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Редуктор (шум и вибрации, протичане на масло) – контрол състоянието. ✓ Редуктор (работна температура на корпуса) – контрол състоянието. ✓ Лагерни възли (работна температура) – контрол състоянието.	Козлови кран двугредов ¹ Козлови кран ² Полукозлови кран ⁷ Мостови ел. Телфери ⁸ Ел. Телфери ⁹ Ръчни мостови кранове ¹⁰ Кран колонен стационарен ¹¹
		➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Спирачки – контрол състоянието.	Мостови ел. Телфери ⁸ Ел. Телфери ⁹ Ръчни мостови кранове ¹⁰ Кран колонен стационарен ¹¹
		➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Барабан възен – контрол износване каналите. ➤ <u>Вериги стоманени и ролкови блокове:</u> ✓ Верига – контрол състоянието. ✓ Блок ролков (работна температура) – контрол състояние. ✓ Закрепване на веригата към барабана – контрол състоянието.	Ръчни мостови кранове ¹⁰
		➤ <u>Телескопично рамо:</u> ✓ Вериги (вътрешни) – наличие на корозия, деформации, разхлабени или липсващи елементи ✓ Телескопично рамо – проверка на геометричните размери	111-680ПС935

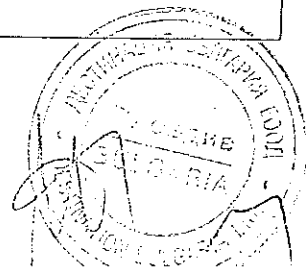


ВСЕКИ 12 (ДВНАДЕСЕТ) МЕСЕЦА	➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Барабан възкен - контрол износване на каналите. (без Ръчни мостови кранове¹⁰) ✓ Открити зъбни предавки, свързващи и фиксиращи съединения - контрол състоянието. ✓ Предавки, шлицеви връзки, съединители - контрол състоянието. ➤ <u>Вижета стоманени и ролкови блокове:</u> ✓ Блок ролков - контрол състоянието. ➤ <u>Колела ходови и релсови пътища:</u> ✓ Релсов път - на крана, количката. ➤ <u>Електрозахранване:</u> ✓ Заземяване и зануляване на подкранов път - контрол състоянието. ➤ <u>Цялостно почистване.</u> ➤ <u>Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН</u>	Козлови кран двугредов¹ Козлови кран² Мостови кран 30/5t³ Мостов кран 100/20/5t⁴ Мостов кран 250/32/2t⁵ Мостов кран 12,5t⁶ Полукозлови кран⁷ Мостови ел. Телфери⁸ Ел. Телфери⁹ Ръчни мостови кранове¹⁰ Кран колонен стационарен¹¹
	➤ <u>Кран:</u> ✓ Блок ролков - контрол състоянието	111-680ПС935
	➤ <u>Преглед и представяне на ЛС за проверка от ТН</u>	108-680ПС563 109-680ПС562 110-680ПС564 111-680ПС935 112-ВрПС1120
ЧЕСТОТА НА ИЗВЪРШВАНЕ	ПРОВЕРЯВАН МЕХАНИЗЪМ (дейностите са съгласно техническото предложение)	ПОВДИГАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ (Пореден номер и регистрационен номер от списъка на повдигателните съоръжения)
ВСЕКИ 36 (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ) МЕСЕЦА	➤ <u>Задвижващи мотор-редукторни групи на механизъм подемен, механизъм за напречно движение, механизъм за надлъжно движение:</u> ✓ Масло в редукторите, смазка в лагерите - подмяна.	Всички съоръжения
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ	➤ <u>Определяне на детайли за следващ ремонт, съставяне на дефектна ведомост.</u> ➤ <u>Извършване на ремонтни дейности.</u>	Всички съоръжения

Забележка: Означението на повдигателните съоръжения е съгласно техническото задание.

Дата: 11.01.2016 г.

Подпис: ...
/Иван Цанков/



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Приложение 3
по позиция 3

Приложение 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена открита процедура,
с предмет „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт
на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО““

Обособена позиция № 3: СП „ИЕ 1-4 блок“ (наименование)

II.1. Ценова таблица за формиране цената на услугата

№	Дейности по изпълнение на поръчката, съгласно техническото задание	Месечна цена в лева без ДДС	Обща цена за 2 години	Забележка (ако има такава)
1	2	3	4	5
	Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на ПС	3175,00	76200,00	-
	Обща цена на услугата в седемдесет и шест хиляди и двеста лева без ДДС			-

II. 2. Финансови условия

II.2.1. ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА

1. Общата цена е формирана на база единична месечна цена за абонаментно обслужване, съгласно изискванията на Техническото задание.
2. Предложената цена е в лева.
3. В цената не е включен ДДС.

II.2.2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Банков превод в срок до 30 /тридесет/ дни след представяне на фактура и посочените в договора документи.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Иван Цанков /име и фамилия/

11.01.2016 г. /дата/

Управител /длъжност на управляващия / представляващия участника/

„Дестинация България“ ЕООД /наименование на участника/

